« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Актуальные особенности оборота средств огнезащиты в рамках ТР ЕАЭС 043-2017

Евгений Кузнецов
Зам. гл. инженера по развитию АО «ТИЗОЛ»
Председатель комитета «Огнезащита»
Федеральной Палаты Пожарно-Спасательной Отрасли.

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

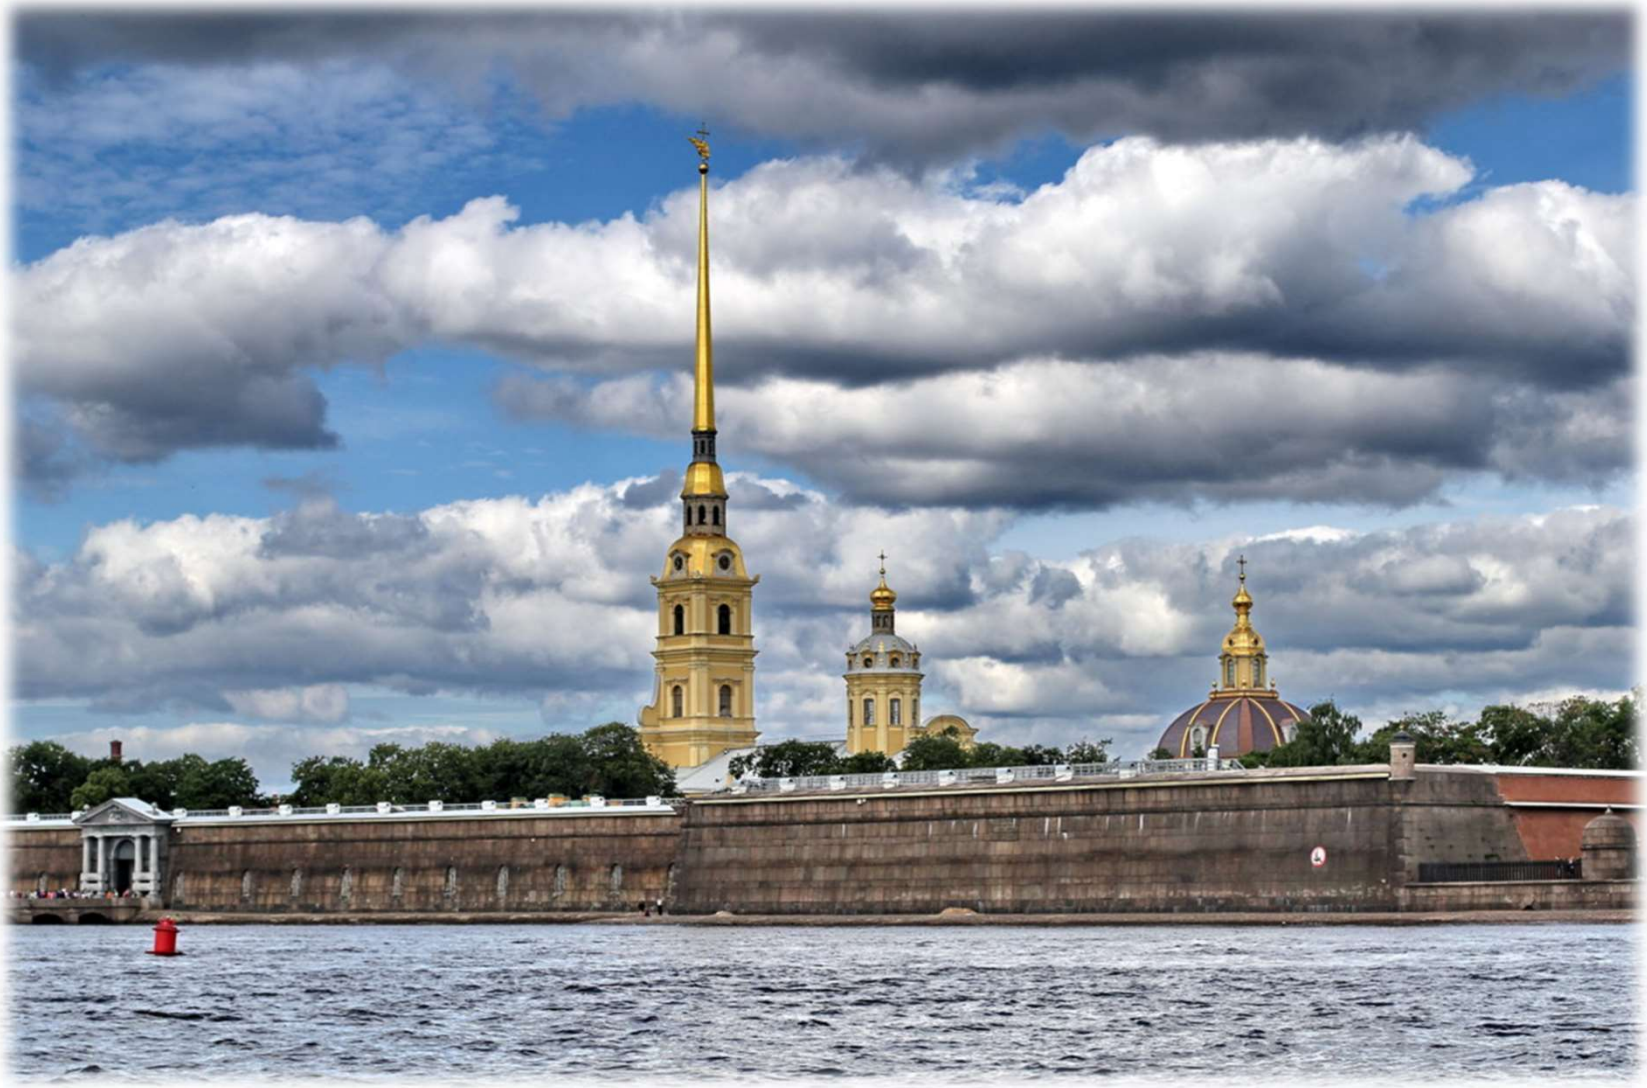

1703 год на Заячьем острове реки Нева— заложена Петропавловская крепость.
День основания города Санкт-Петербурга.

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

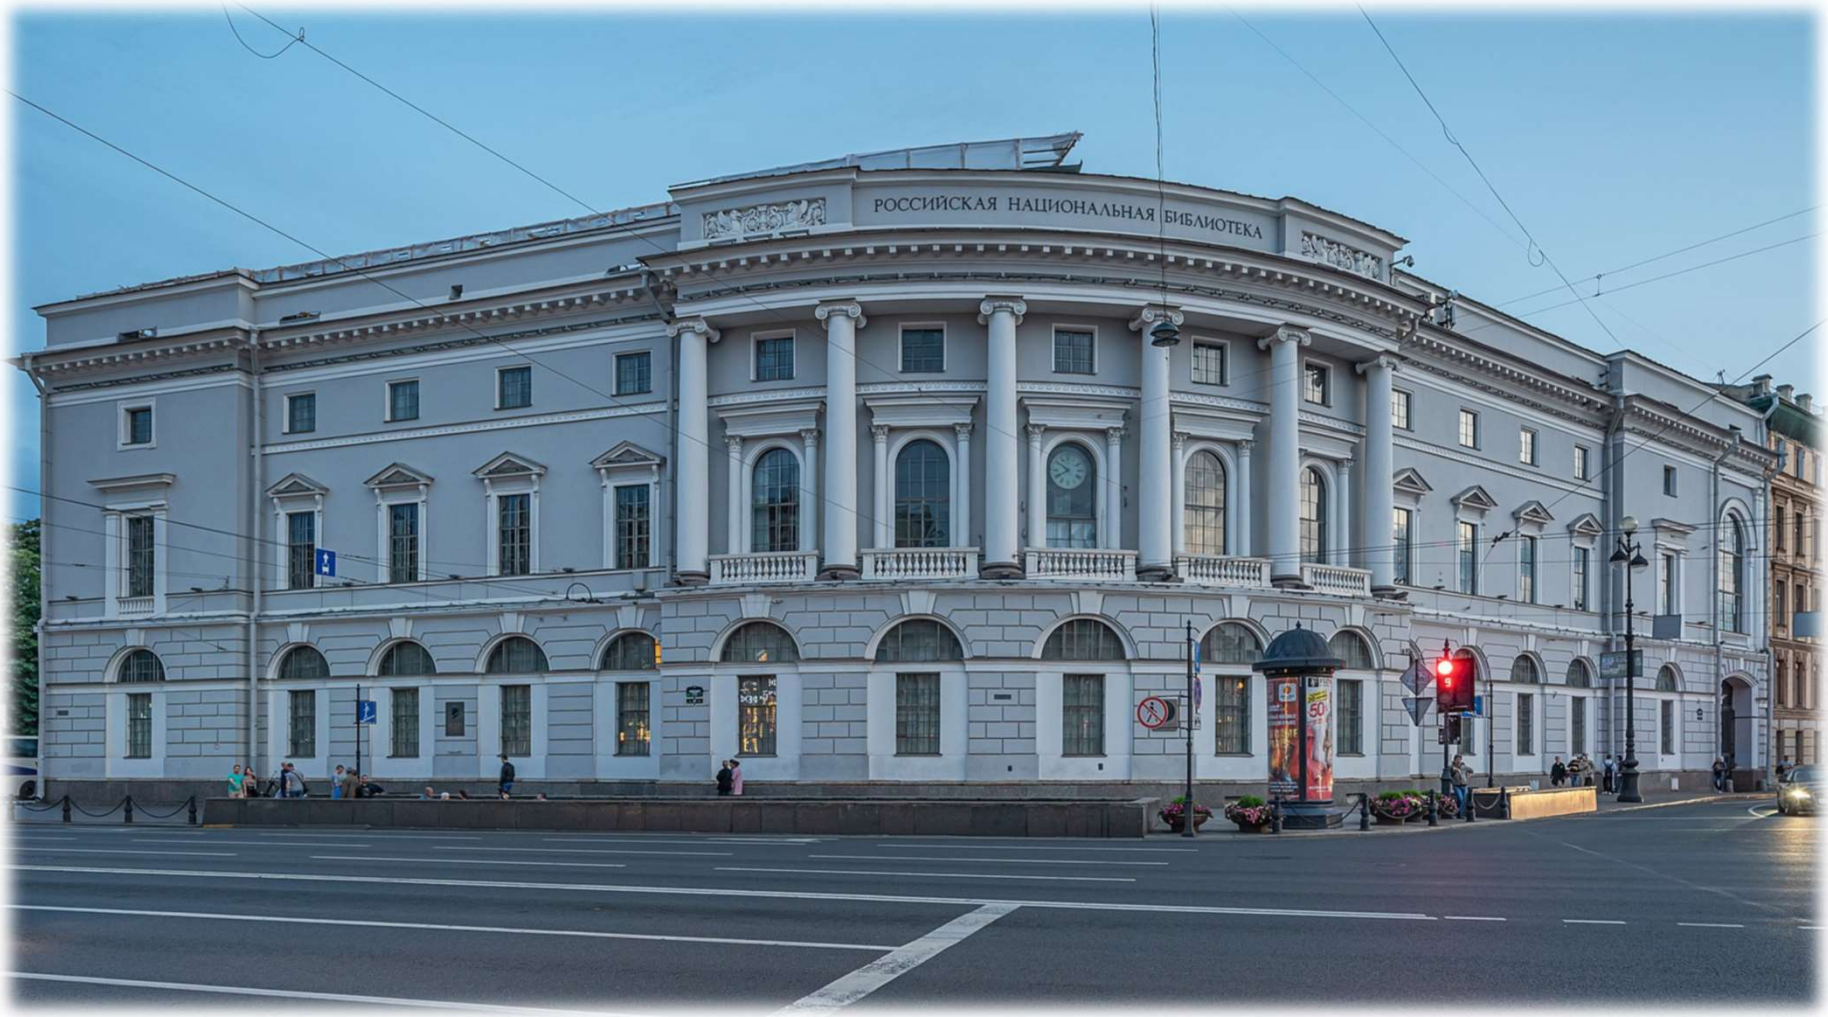

1795 год основана первая государственная общедоступная библиотека в России Императорская публичная библиотека (Российская национальная библиотека)

1995 Указ президента Р. Ф. Ельцина Б.Н.№ 539
«Об установлении общероссийского Дня библиотек»

ТИЗОЛ®

1969 г. Создана рок-группа «Машина времени»

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Транснефть–Урал

В 1948 году в Уфе распоряжением Совета Министров СССР образовано Башкирское товарно-транспортное управление (с 1970 года Управление Урало-Сибирскими нефтепроводами, с 1997 года – имени Давыда Александровича Черняева).

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Блок I

ТР ЕАЭС 043-2017

Особенности и состояние нормативного обеспечения

ТИЗОЛ®

С 1 Января 2020г. Вступил в силу ТР ЕАЭС 043/2017

Государства – члены ЕАЭС

Армения со 2 Января 2015г.

Белоруссия с 1 Января 2015г.

Казахстан с 1 Января 2015г.

Киргизия с 12 Августа 2015г.

Россия с 1 Января 2015г.

Государства – наблюдатели ЕАЭС

Молдавия с 14 Мая 2018г.

ТИЗОЛ®

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«26» сентября 2017 г. **№ 125** г. Москва

О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 3 Положения о Евразийской экономической комиссии (приложение № 1 к указанному Договору) и пунктом 11 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, с учетом абзаца пятого пункта 38 Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского

2

а «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности жаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее соответственно – кция, технический регламент), до даты вступления технического мента в силу, действительны до окончания срока их действия, позднее 18 месяцев с даты вступления технического регламента у.

С даты вступления технического регламента в силу выдача или ятие документов об оценке соответствия продукции обязательным ваниям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, аконодательством государства-члена, не допускается;

б) в течение 18 месяцев с даты вступления технического мента в силу допускаются производство и выпуск в обращение территориях государств-членов продукции в соответствии бязательными требованиями, ранее установленными актами, щими в право Союза, или законодательством государства-члена, аличии документов об оценке соответствия продукции указанным

маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

3

ащение продукции, указанной в подпунктах «б» и «в» пункта, допускается в течение срока службы и (или) срока ии продукции, установленных в соответствии ельством государства-члена.

сить Правительство Российской Федерации совместно льствами государств-членов обеспечить разработку и ие в Евразийскую экономическую комиссию до даты технического регламента в силу:

екта программы по разработке (внесению изменений,) межгосударственных стандартов, содержащих правила следований (испытаний) и измерений, в том числе правила разцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки ия объектов технического регулирования;

С даты вступления технического регламента в силу выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, не допускается;

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@.mail.ru; http://www.vniipo.ru

10.02.2020 № 666-16-2-4
На 02-2/125 от 15.01.2020

Генеральному директору
АО «Тизол»

Мансурову М.Г.

ул. Малышева, д. 59, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624223

О рассмотрении обращения

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю, что с 01.01.2020 вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС) со дня вступления в силу технического регламента ЕАЭС на территориях государств-членов ЕАЭС соответствующие обязательные требования к продукции, установленные законодательством государств-членов ЕАЭС, действуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты завершения действия переходных положений не применяются для выпуска продукции в обращение и оценки соответствия объектов технического регулирования. Переходные положения ТР ЕАЭС 043/2017 установлены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 125 (далее - Решение ЕЭК № 125). Из пункта 1 Решения ЕЭК № 125 следует, что с даты вступления ТР ЕАЭС 043/2017 в силу выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным законодательством

10.02.2020 № 666-16-2-4
На 02-2/125 от 15.01.2020
О рассмотрении обращения

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю, что с 01.01.2020 вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС) со дня вступления в силу технического регламента ЕАЭС на территориях государств-членов ЕАЭС соответствующие обязательные требования к продукции, установленные законодательством государств-членов ЕАЭС, действуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты завершения действия переходных положений не применяются для выпуска продукции в обращение и оценки соответствия объектов технического регулирования. Переходные положения ТР ЕАЭС 043/2017 установлены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 125 (далее - Решение ЕЭК № 125). Из пункта 1 Решения ЕЭК № 125 следует, что с даты вступления ТР ЕАЭС 043/2017 в силу выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным законодательством государства-члена ЕАЭС, не допускается.

Учитывая изложенное, с 01.01.2020 положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не применяются при подтверждении соответствия огнестойких воздуховодов, так как данная продукция является объектом технического регулирования ТР ЕАЭС 043/2017.

2

Одновременно сообщаю, что подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 осуществляется путем применения положений стандартов, включенных в перечни стандартов, устанавливающих требования к продукции, а также методы ее исследований, испытаний и измерений, применяемых на добровольной основе для целей подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 (далее - Перечни стандартов).

В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.01.2020 № 15-ст «О внесении изменения в приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» положения ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» (далее - ГОСТ Р 53299-2019) вступают в силу с 01.08.2020. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в Перечни стандартов, в том числе по замене ГОСТ Р 53299-2013 на ГОСТ Р 53299-2019.

Начальник института Д.М. Гордиенко

Начальник института Д.М. Гордиенко

Егорова Татьяна Николаевна
(495) 524-98-61

с 01.01.2020 положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не применяются при подтверждении соответствия продукции х ХХХХХХХХХ, так как данная продукция является объектом технического регулирования ТР ЕАЭС 043/2017.

ТИЗОЛ®

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ К ТР ЕАЭС 043/2017

Включено в Программу 104 стандарта

- 84 – Российская Федерация
- 16 – Республика Беларусь
- 4 – Республика Казахстан

Разработано 98 проектов
(94% от общего числа по Программе)

- 80 (95%) – Российская Федерация
- 15 (94%) - Республика Беларусь
- 3 (75 %) – Республика Казахстан

Принятых -6

Введённых в действие- 0

ТИЗОЛ

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

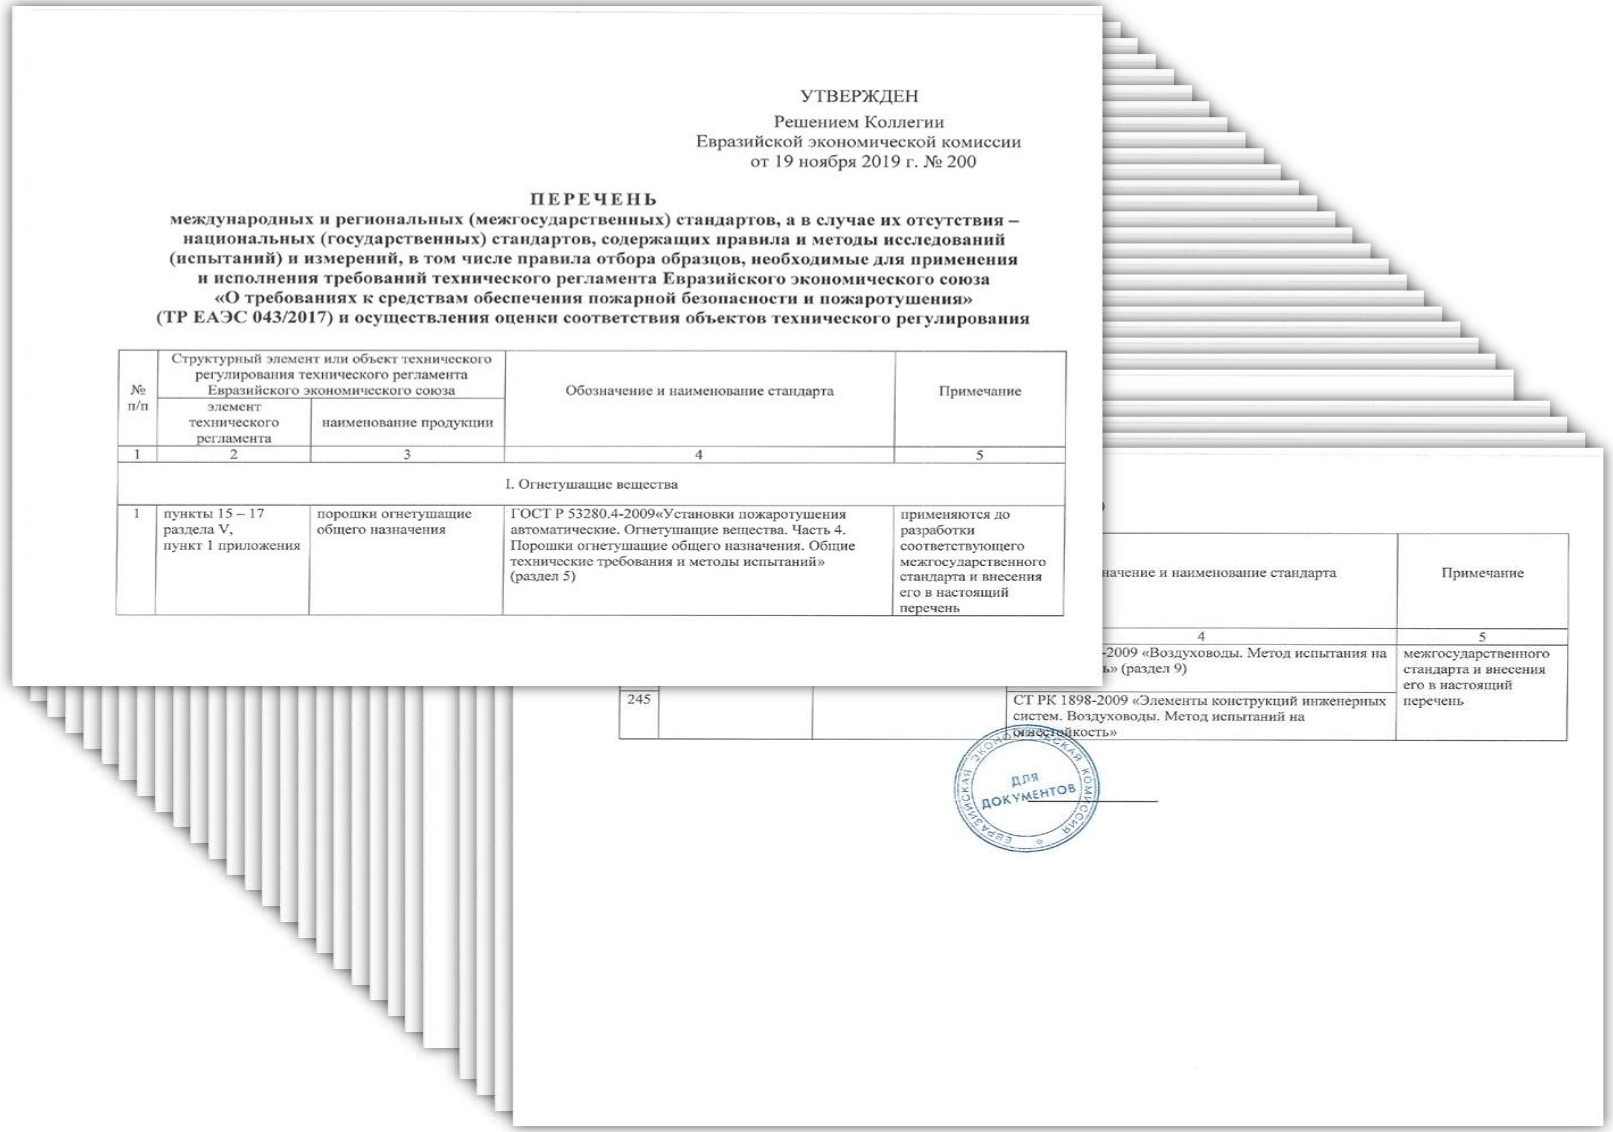

УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 ноября 2019 г. № 200

ПЕРЕЧЕНЬ
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза		Обозначение и наименование стандарта	Примечание
	элемент технического регламента	наименование продукции		
1	2	3	4	5
I. Огнетушащие вещества				
1	пункты 15 – 17 раздела V, пункт 1 приложения	порошки огнетушащие общего назначения	ГОСТ Р 53280.4-2009«Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 5)	применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень

			начение и наименование стандарта	Примечание
			4	5
			-2009 «Воздуховоды. Метод испытания на ь» (раздел 9)	межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
245			СТ РК 1898-2009 «Элементы конструкций инженерных систем. Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»	

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ТИЗОЛ®

Требования к средствам огнезащиты для обеспечения ТР 043.

II. Средства огнезащиты				
18	пункты 18 – 19 и 22 раздела V, пункт 6 приложения	средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе	ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2)	применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
19			СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.3.2, 5.3.3, 5.4 (таблица 1), 5.5 (таблица 2) и 5.6)	
20			СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия» (пункты 5.1 – 5.7)	
21	пункты 18 –19 и 20 раздела V, пункт 7 приложения	средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4 и 6.1)	применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
22			СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.4 (таблица 1), 5.5 (таблица 2) и 5.6)	

6

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза		Обозначение и наименование стандарта	Примечание
	элемент технического регламента	наименование продукции		
1	2	3	4	5
23			СТ РК 615-2-2011«Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия» (пункты 5.1 – 5.7)	
24	пункты 18 – 19 и 21 раздела V, пункт 8 приложения	средства огнезащиты кабелей	ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» (раздел 4)	применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
25			СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.4 (таблица 1), 5.5 (таблица 2) и 5.6)	

ТИЗОЛ®

Требования к средствам огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций

21	пункты 18 –19 и 20 раздела V, пункт 7 приложения	средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4 и 6.1)	применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
22			СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.4 (таблица 1), 5.5 (таблица 2) и 5.6)	
23			СТ РК 615-2-2011«Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия» (пункты 5.1 – 5.7)	

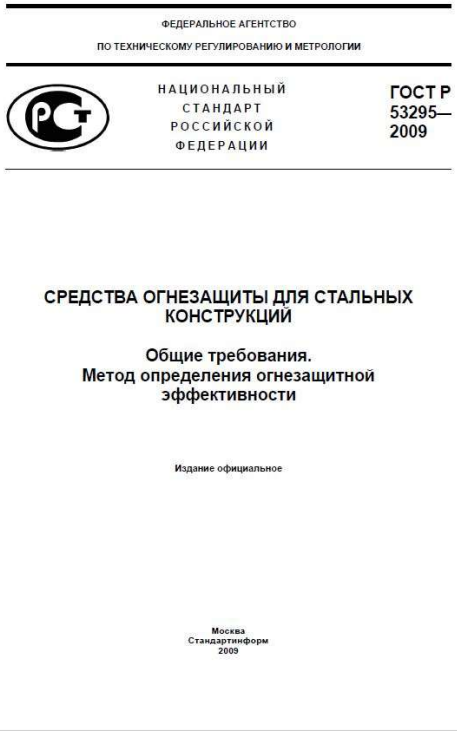

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 53295—2009

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие требования.
Метод определения огнезащитной эффективности

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009

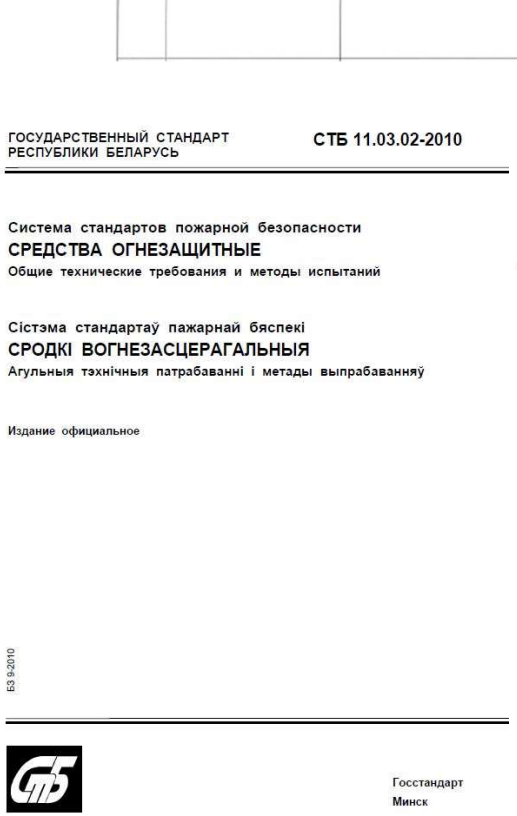

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТБ 11.03.02-2010

Система стандартов пожарной безопасности
СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний

Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі
СРОДКІ ВОГНЕЗАСЦЕРАГАЛЬНЫЯ
Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў

Издание официальное

БЗ 9-2010

Госстандарт
Минск

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Составы и вещества огнезащитные
Часть 2. СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия

СТ РК 615-2 - 2011

*ГОСТ Р 53295 - 2009 Средства огнезащитные для стальных конструкций
Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности, MOD*

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана

ТИЗОЛ®

Требования к средствам огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4 и 6.1)

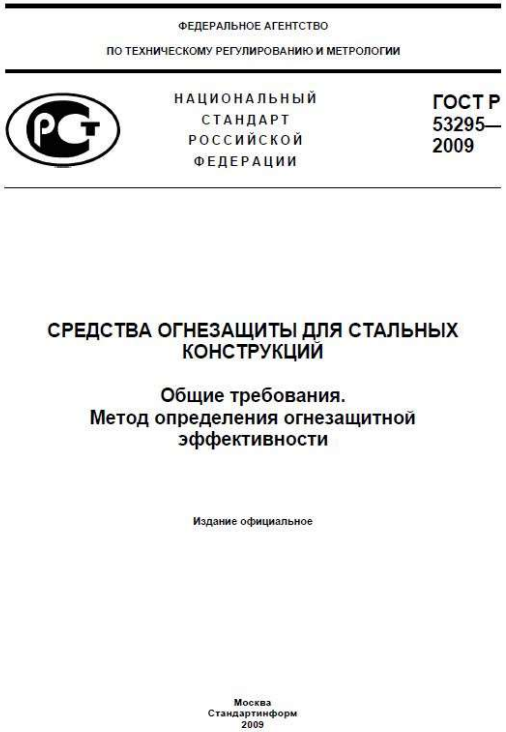

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 53295— 2009

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009

3 . 4 **огнезащитная эффективность:** Показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500 °С) стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием и определяется методом, изложенным в разделе 5 настоящего стандарта.

6.1 Сущность метода

6.1.1 Контрольный метод испытаний средств огнезащиты используется при проверке их огнезащитной эффективности в процессе производства этих средств, а также в рамках проведения инспекционного контроля в период действия сертификата соответствия при их поставках крупными партиями (из расчета требуемой массы средства огнезащиты на 1000 м^2 поверхности металлоконструкции и более).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.2 Сущность метода заключается в тепловом воздействии на опытный образец и определении времени от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния опытного образца.

ТИЗОЛ®

Требования к средствам огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций

СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.4 (таблица 1), 5.5 (таблица 2) и 5.6)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ **СТБ 11.03.02-2010**

Система стандартов пожарной безопасности
СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний

Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі
СРОДКІ ВОГНЕЗАСЦЕРАГАЛЬНЫЯ
Агульныя тэхнічныя патрабаванні і метады выпрабаванняў

Издание официальное

БЗ 9-2010

Госстандарт
Минск

?

5.4 Огнезащитные лаки и краски

Огнезащитные лаки и краски должны соответствовать требованиям ТНПА на конкретный вид лакокрасочной продукции и требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Сохранение огнезащитной эффективности покрытия, лет, не менее	5	См. раздел 6
Внешний вид покрытия	После высыхания средство должно образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность	По ТНПА на конкретный вид средства
Адгезия покрытия к основанию: – МПа, не менее – баллы, не менее	 0,8 2	 ГОСТ 27325, ГОСТ 28574 ГОСТ 15140
Огнезащитная эффективность по: – древесине – металлу – по кабельной продукции	 1, 2 группы 1 – 8 группы Показатель предела распространения горения (ПРГП 2 – ПРГП 4)	 ГОСТ 16363 См. раздел 6 ГОСТ 12176
Группа горючести	Г 1 – Г 4	ГОСТ 30244

5.5 Огнезащитные штукатурки

Огнезащитные штукатурки должны соответствовать требованиям ТНПА на конкретный вид огнезащитной штукатурки и требованиям, установленным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Сохранение огнезащитной эффективности покрытия, лет, не менее	5	См. раздел 6
Внешний вид покрытия	После высыхания средство должно образовывать сплошную поверхность, не имеющую трещин	По ТНПА на конкретный вид средства
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,2	ГОСТ 27325, ГОСТ 28574
Огнезащитная эффективность по: – древесине – металлу – по кабельной продукции	 1, 2 группы 1 – 8 группы Показатель предела распространения горения (ПРГП 2 – ПРГП 4)	 ГОСТ 16363 См. раздел 6 ГОСТ 12176

5.6 Огнезащитные пропитки для тканей

5.6.1 Огнезащитные пропитки для тканей должны соответствовать требованиям ТНПА на конкретный вид продукции.

5.6.2 Ткани с огнезащитной пропиткой не должны гореть и тлеть после выдерживания их в пламени в течение 15 с.

5.6.3 По внешнему виду и отделке ткани должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

ТИЗОЛ®

Требования к средствам огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций

СТ РК 615-2-2011«Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия» (пункты 5.1 – 5.7)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Составы и вещества огнезащитные
Часть 2. СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия

СТ РК 615-2 - 2011

ГОСТ Р 53295 - 2009 Средства огнезащитные для стальных конструкций Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности, MOD

Издание официальное

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53295 - 2009 «Средства огнезащитные для стальных конструкций Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (далее по тексту – ГОСТ Р 53295 - 2009) путем внесения дополнительных положений в общие требования и методы испытаний продукции, разъяснения по которым приведены в структурном элементе «Введение», и по тексту стандарта выделены курсивом

5 Общие требования

5.1 ***Требования к выбору огнезащитных средств***

5.1.1 *Огнезащитные средства должны соответствовать требованиям закона Республики Казахстан «О безопасности химической продукции», технических регламентов «О безопасности строительных материалов» и «Требования к безопасности пожарной нормативных и техничес Нормативная и (ил содержать информацию применения, пожарную грунтов, способ нанесени эффективность этих ср воздействий, условия и безопасности при проведе*

5.1.2 *Выбор огнеза*

а) типа, распо коммуникаций (при нали опасности объекта огнез

б) технологии нане эксплуатации и замены ог

в) эксплуатационн в условиях, при которы огнезащиты;

г) температурно-в

д) увеличения наг огнезащитного покрытия

е) эстетических т

ж) технико-эконом

5.2 ***Требования к п***

5.2.1 *К применен огнезащитные средства, «О безопасности химиче лакокрасочных материа документов на конкретны требованиями техническ для защиты объектов» пр Порядок и проце должны соответствова подтверждения соответ*

5.2.2 *Качество огн применением, определяе соответствии с требов огнезащитное средство к*

5.2.3 *Огнезащитна в соответствии с тре поверхность объекта огн*

5.2.4 *Толщину на средства, а толщину*

5.3 ***Требования назначения***

5.3.1 *Огнезащитные средства должны обладать огнезащитной эффективностью.*

5.3.2 *Группу огнезащитной эффективности огнезащитного средства определяют по результатам испытаний огнезащитного покрытия до наступления предельного состояния объекта огнезащиты.*

За предельное состояние объекта огнезащиты принимают достижение металлом опытного обра показаниям тр ГОСТ 6616).

К перво огнезащитное огнезащиты им

Ко втор огнезащитное огнезащиты им

К треть огнезащитное огнезащиты им

К четвер огнезащитное огнезащиты им

К пятой огнезащитное огнезащиты им

К шесто огнезащитное огнезащиты им

К седьм огнезащитное огнезащиты им

Средств соответствии наступления пр

ПРИМЕЧ *эффективности огнезащиты.*

5.4 ***Треб***

5.4.1 *обработки объ*

5.4.2 *обработки объ*

5.4.3 *обработки объ*

5.4.4 *обработки об воздействии (у*

Средства огнезащитные должны обеспечивающее де климатическому возд покрытия определяют

5.2.7 *Примене периодического конт*

5.2.8 *По завер комиссию в составе п*

а) исполнителя

б) объекта (за

в) территориа безопасности;

г) предприятия Комиссией осу

а) наличия по средство;

б) состояния о и отклонений);

в) соблюдения

г) соблюдени технической докумен Проводятся к обработки объекта о По результат всеми членами комис подписываются под с отдельным разделом. По результат всеми членами комис обработки объекта о К акту прилаг огнезащитной обра Приложении Б. В случае отри испытаний комиссией повторном нанесении Повторное и огнезащиты, с приме при положительных огнезащитных, экс огнезащитного покры

5.2.9 Огнезащи огнезащитного покр выполнена повторно.

5.5 ***Требования надежности***

Огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны сохранять огнезащитную эффективность объекта огнезащиты в течение срока службы установленного производителем продукции.

5.6 ***Комплектность***

5.6.1 *В комплект поставки должны входить:*

- *огнезащитное средство в герметичной упаковке (таре);*
- *нормативная и (или) техническая документация, утвержденная в установленном порядке.*

5.6.2 *Нормативная и (или) техническая документация должна содержать следующие сведения:*

- *наименование предприятия - изготовителя и его юридический адрес;*
- *условное обозначение продукции;*
- *комплектность;*
- *вид и состав огнезащитного средства;*
- *группу огнезащитной эффективности;*
- *расход огнезащитного средства, кг/м^2;*
- *толщину покрытия, мм;*
- *технологию подготовки огнезащитного средства к огнезащитной обработке;*
- *условия подготовки поверхности объекта огнезащиты;*
- *технологию нанесения огнезащитного средства на объект огнезащиты;*
- *меры безопасности при проведении огнезащитных работ;*
- *условия сушки огнезащитного покрытия объекта огнезащиты;*
- *токсичность, класс опасности;*
- *условия эксплуатации и диапазон рабочих температур;*
- *периодичность контроля основных параметров и характеристик в условиях производства, применения и эксплуатации продукции;*
- *срок хранения, лет;*
- *срок службы, лет;*
- *месяц и год изготовления.*

ПРИМЕЧАНИЕ *Для огнезащитных средств по 4 а), б) дополнительно указывают значения прочности огнезащитного покрытия при ударе по ГОСТ 4765 и эластичности огнезащитного покрытия по ГОСТ 6806.*

5.7 ***Упаковка и маркировка***

Упаковка и маркировка огнезащитных средств должна соответствовать требованиям закону Республики Казахстан «О безопасности химической продукции», техническим регламентам «Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей», «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», а также ГОСТ 26871, ГОСТ 9980.3 и ГОСТ 9980.4.

ТИЗОЛ®

Противоречия в Требованиях к средствам огнезащиты в национальных стандартах

СТБ 11.03.02-2010

5.5 Огнезащитные штукатурки

Огнезащитные штукатурки должны соответствовать требованиям ТНПА на конкретный вид огнезащитной штукатурки и требованиям, установленным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование		Метод ...ания
Сохранение ...тивности пок...		...дел 6
Внешний вид покрытия	После высыхания средство должно образовывать сплошную поверхность, не имеющую трещин	По ТНПА на конкретный вид средства
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,2	ГОСТ 27325, ГОСТ 28574
Огнезащитная эффективность по: – древесине – металлу – по кабельной продукции	 1, 2 группы 1 – 8 группы Показатель предела распространения горения (ПРГП 2 – ПРГП 4)	 ГОСТ 16363 См. раздел 6 ГОСТ 12176

5.5 Огнезащитные штукатурки

?

СТ РК 615.2-2011

Огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны быть прочными при механическом воздействии (ударе). эластичными при изгибе.

обработки объекта огнезащиты, должны быть устойчивы к адгезии.

5.4.3 *Огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны быть эластичными при изгибе.*

5.4.4 *Огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны быть прочными при механическом воздействии (ударе).*

ТИЗОЛ®

Методики испытаний средств огнезащиты стальных и (или) **железобетонных** конструкций

УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 ноября 2019 г. № 200

ПЕРЕЧЕНЬ
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза

21	пункты 18 – 20 раздела V, пункт 7 приложения	средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
22			СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 6)	
23			СТ РК 615-2-2011«Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия»	

ТИЗОЛ®

Методики испытаний средств огнезащиты стальных и (или) **железобетонных** конструкций

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(EACC)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ
(проект RU, окончательная редакция)

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Общие технические требования

Методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва
2019

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армении
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

ТИЗОЛ®

Методики испытаний средств огнезащиты стальных и (или) **железобетонных** конструкций

Общероссийское отраслевое объединение работодателей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

«22» января 2021г.
№ 051/мв

Начальнику Департамента технического регулирования Евразийской Экономической Комиссии Нурашеву Т.Б

Копия:
Директору департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечений единства измерений Минпромторга РФ Бурмистрову В.А.

Уважаемый Тимур Бекбулатович!

Учитывая значительный объём проводимой Евразийской экономической комиссией работы по реализации Технического регламента "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и Программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) более 100 межгосударственных стандартов, в том числе с учётом их гармонизации с международными стандартами, важное значение имеет практика применения национальных стандартов государств-членов ЕАЭС.

В связи с введением в ТР ЕАЭС 043/2017 требований к средствам огнезащиты железобетонных конструкций (ст.20 и п.7 Приложения) в рамках Технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» в 2019 году разработан проект межгосударственного стандарта «СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Общие технические требования. Методы испытаний», который не принят до настоящего времени, что негативно сказывается на темпах дальнейшего развития сферы строительства объектов с учётом имеющихся требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №200 от 19.11.2019г. утверждён «*Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования*». В названный Перечень для средств огнезащиты стальных и (или)

ильные стандарты Российской
, устанавливающие методы
пределённость в отношении

йствие в ускорении принятия

го стандарта по огнезащите
и обеспечения реализации ТР

езащиты для железобетонных
в перечень вышеуказанного

Е.А. Мешалкин

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Смоленский б-р, д. 3/5, стр. 1, Москва, 119121, тел. 8 (495) 669-24-00, доб. 4133

«24» февраля 2021 г. № 16-410

Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли

Русаковская ул., д. 28, стр. 1а,
г. Москва, 107014

Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент, Комиссия) в пределах полномочий, установленных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее соответственно – Договор, Союз), рассмотрел обращение Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли от 22 января 2021 г. № 051/мв и сообщает следующее.

Положениями пункта 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Союза (приложение № 9 к Договору) установлено, что в целях выполнения требований технического регламента Союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Союза.

В то же время, в целях проведения исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям технических регламентов Союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов Союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

ТИЗОЛ®

Методики испытаний средств огнезащиты стальных и (или) **железобетонных** конструкций

Акционерное Общество

TIZOL ТИЗОЛ TIZOL

АО «ТИЗОЛ»
624223, Россия, Свердловская область,
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59
ИНН/КПП 6624002881/668101001
ОГРН 1026601483886
Тел. (секретарь): +7 (34342) 2-62-82
Факс (приемная): +7 (34342) 2-61-04
sekretar@tizol.com
www.tizol.com

ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
Начальнику института Гордиенко Д.М.

№ 02-2/106 от18.01.2021г.

Уважаемый Денис Михайлович!

В связи с введением требований в ТР ЕАЭС 043-2017 к средствам огнезащиты железобетонных конструкций (п.20, и п.7 приложения) прошу дать следующие разъяснения:

1.О методе исследований (испытаний) данных средств огнезащиты.

2. Возможно ли распространение на средства огнезащиты железобетонных конструкций результатов испытаний проведённых по ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" ; указанного в пункте 21 Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования утверждённого решением Коллегии евразийской экономической комиссии №200 от 19.11.2019г

ВРИО Генерального директора Орлов М.В.

Исполнитель Зам.гл. инженера по развитию Кузнецов Е.Б.

тел. +7-963-040-31-17; e-mail: keb17@mail.ru

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

ВРИО Генерального директора
АО «ТИЗОЛ»

Орлову М.В.

e-mail: sekretar@tizol.com,
keb17@mail.ru

02.04.2021 № ИВ-117-1192-16-2
На № 02-0/106 от 18.01.2021

Уважаемый Максим Викторович!

Настоящим сообщаю, что согласно пунктам 91, 92, 98 технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) необходима разработка технических решений, подтверждающих выполнение требований указанного технического регламента, обоснованных анализом риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба (если стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, отсутствуют или не применялись) на данный вид продукции до вступления в силу, а также включения в Перечни к ТР ЕАЭС 043/2017 соответствующего межгосударственного стандарта.

Начальник института Д.М. Гордиенко

Ткачёв Никита Михайлович
(495) 521-27-92
Павлов Владимир Валерьевич
(495) 524-81-27

ТИЗОЛ

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

«19» апреля 2021г.
№ 074/мв

Министерство экономического развития
Российской Федерации
Министру Решетникову М.Г.
mineconom@economy.gov.ru

Уважаемый Максим Геннадиевич!

Федеральная Палата, представляя интересы ведущих российских предприятий-производителей средств огнезащиты, которые эффективно применяются для обеспечения пожарной безопасности значительного числа объектов промышленного и гражданского строительства в России и государствах-членах ЕАЭС, просит Вас оказать содействие в решении нижеследующей проблемы.

В настоящее время средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций являются объектами регулирования Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям указанного технического регламента в форме сертификации.

Согласно п.п. 91, 92 ТР ЕАЭС 043/2017 соответствие средств обеспечения пожарной безопасности, включая средства огнезащиты, в том числе железобетонных конструкций, требованиям технического регламента обеспечивается посредством выполнения требований стандартов, включенных в соответствующий перечень стандартов, с применением методов исследований (испытаний), установленных в таких стандартах.

Однако в перечнях стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017 **отсутствуют** национальные стандарты государств-членов ЕАЭС, устанавливающие требования и методы испытаний средств огнезащиты железобетонных конструкций. Разработанный Российской Федерацией и одобренный национальным техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» проект соответствующего межгосударственного стандарта (ГОСТ), предусматривающий требования и методы испытаний указанной продукции, получил отрицательный отзыв от Республики Беларусь при голосовании в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

В сложившейся ситуации предприятиям-производителям не представляется возможным осуществлять работы по подтверждению соответствия средств огнезащиты железобетонных конструкций требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и, как следствие, выпускать с 01 июля 2021 года (решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017г. №125) указанную продукцию в обращение на рынок государств-членов ЕАЭС, в том числе и Российской Федерации, что оказывает негативное

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

«19» апреля 2021г.
№ 074/мв

Министерство экономического развития
Российской Федерации
Министру Решетникову М.Г.
mineconom@economy.gov.ru

Уважаемый Максим Геннадиевич!

Федеральная Палата, представляя интересы ведущих российских предприятий-производителей средств огнезащиты, которые эффективно применяются для обеспечения пожарной безопасности значительного числа объектов промышленного и гражданского строительства в России и государствах-членах ЕАЭС, просит Вас оказать содействие в решении нижеследующей проблемы.

В настоящее время средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций являются объектами регулирования Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям указанного технического регламента в форме сертификации.

Согласно п.п. 91, 92 ТР ЕАЭС 043/2017 соответствие средств обеспечения пожарной безопасности, включая средства огнезащиты, в том числе железобетонных конструкций, требованиям технического регламента обеспечивается посредством выполнения требований стандартов, включенных в соответствующий перечень стандартов, с применением методов исследований (испытаний), установленных в таких стандартах.

Однако в перечнях стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017 **отсутствуют** национальные стандарты государств-членов ЕАЭС, устанавливающие требования и методы испытаний средств огнезащиты железобетонных конструкций. Разработанный Российской Федерацией и одобренный национальным техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» проект соответствующего межгосударственного стандарта (ГОСТ), предусматривающий требования и методы испытаний указанной продукции, получил отрицательный отзыв от Республики Беларусь при голосовании в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

В сложившейся ситуации предприятиям-производителям не представляется возможным осуществлять работы по подтверждению соответствия средств огнезащиты железобетонных конструкций требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и, как следствие, выпускать с 01 июля 2021 года (решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017г. №125) указанную продукцию в обращение на рынок государств-членов ЕАЭС, в том числе и Российской Федерации, что оказывает негативное

?

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

«19» апреля 2021г.
№ 075/мв

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министру Зиничеву Е.Н.
info@mchs.gov.ru

Уважаемый Евгений Николаевич!

Федеральная Палата, представляя интересы ведущих российских предприятий-производителей средств огнезащиты, которые эффективно применяются для обеспечения пожарной безопасности значительного числа объектов промышленного и гражданского строительства в России и государствах-членах ЕАЭС, просит Вас оказать содействие в решении нижеследующей проблемы.

В настоящее время средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций являются объектами регулирования Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям указанного технического регламента в форме сертификации.

Согласно п.п. 91, 92 ТР ЕАЭС 043/2017 соответствие средств обеспечения пожарной безопасности, включая средства огнезащиты, в том числе железобетонных конструкций, требованиям технического регламента обеспечивается посредством выполнения требований стандартов, включенных в соответствующий перечень стандартов, с применением методов исследований (испытаний), установленных в таких стандартах.

Однако в перечнях стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017 **отсутствуют** национальные стандарты государств-членов ЕАЭС, устанавливающие требования и методы испытаний средств огнезащиты железобетонных конструкций. Разработанный Российской Федерацией и одобренный национальным техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» проект соответствующего межгосударственного стандарта (ГОСТ), предусматривающий требования и методы испытаний указанной продукции, получил отрицательный отзыв от Республики Беларусь при голосовании в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

В сложившейся ситуации предприятиям-производителям не представляется возможным осуществлять работы по подтверждению соответствия средств огнезащиты железобетонных конструкций требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и, как следствие, выпускать с 01 июля 2021 года (решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017г. №125) указанную продукцию в обращение на рынок

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

«19» апреля 2021г.
№ 075/мв

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министру Зиничеву Е.Н.
info@mchs.gov.ru

Уважаемый Евгений Николаевич!

Федеральная Палата, представляя интересы ведущих российских предприятий-производителей средств огнезащиты, которые эффективно применяются для обеспечения пожарной безопасности значительного числа объектов промышленного и гражданского строительства в России и государствах-членах ЕАЭС, просит Вас оказать содействие в решении нижеследующей проблемы.

В настоящее время средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций являются объектами регулирования Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям указанного технического регламента в форме сертификации.

Согласно п.п. 91, 92 ТР ЕАЭС 043/2017 соответствие средств обеспечения пожарной безопасности, включая средства огнезащиты, в том числе железобетонных конструкций, требованиям технического регламента обеспечивается посредством выполнения требований стандартов, включенных в соответствующий перечень стандартов, с применением методов исследований (испытаний), установленных в таких стандартах.

Однако в перечнях стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017 **отсутствуют** национальные стандарты государств-членов ЕАЭС, устанавливающие требования и методы испытаний средств огнезащиты железобетонных конструкций. Разработанный Российской Федерацией и одобренный национальным техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» проект соответствующего межгосударственного стандарта (ГОСТ), предусматривающий требования и методы испытаний указанной продукции, получил отрицательный отзыв от Республики Беларусь при голосовании в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

В сложившейся ситуации предприятиям-производителям не представляется возможным осуществлять работы по подтверждению соответствия средств огнезащиты железобетонных конструкций требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и, как следствие, выпускать с 01 июля 2021 года (решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017г. №125) указанную продукцию в обращение на рынок

ТИЗОЛ®

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«26» сентября 2017 г. **№ 125** г. Москва

2

а «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности
жаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее соответственно –
укция, технический регламент, до даты вступления технического
мента в силу, действительны до окончания срока их действия,
позднее 18 месяцев с даты вступления технического регламента

3

ащение продукции, указанной в подпунктах «б» и «в»
пункта, допускается в течение срока службы и (или) срока

а) документы об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее - Союз), или законодательством государства - члена Союза (далее - государство-член), выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее соответственно - продукция, технический регламент), до даты вступления технического регламента в силу, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 18 месяцев с даты вступления технического регламента в силу.

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02025

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0001463
Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ОГРН 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-62-70, 2-62-11. E-mail: oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ОГРН 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-62-70, 2-62-11. E-mail: oom@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Система «ЕТ ПРОФИЛЬ» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций (по технологическому регламенту № ТР 48588528-МК-2016), состоящая из фольгированного материала базальтового огнезащитного рулонного МБОР-16Ф (ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4, 5) и огнезащитного состава «Плазас» (ТУ 5765-013-70794668-2006), обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0014158. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6900
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № С-23/11-2016 от 10.11.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 165/ОС-16 от 29.09.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4, 5, ТУ 5765-013-70794668-2006, технологический регламент № ТР 48588528-МК-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2016 по 15.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Д.А. Тарунтаев
М.П.
Эксперт (эксперты) — И.А. Поединцев

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00056/20
Серия RU № 0230259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНЯЯ ТУРА, УЛИЦА МАЛЫШЕВА, ДОМ 59. Основной государственный регистрационный номер: 1026601483886.
Телефон: +73434226270. Адрес электронной почты: oom@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНЯЯ ТУРА, УЛИЦА МАЛЫШЕВА, ДОМ 59.
Основной государственный регистрационный номер: 1026601483886.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х600 мм из сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм (№ ТР 48588528-ВП-20) с комплексной огнезащитной системой «ЕТ ВЕНТ», состоящей из состава термостойкого клеящего «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020) толщиной слоя от 0,5 до 2,0 мм (расход состава, установленный изготовителем от 0,7 до 2,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «МБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020), плотностью не менее 75 кг/м³, толщиной от 5 до 16 мм; монтаж согласно технологическому регламенту № ТР 48588528-ВП-20.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-500/09-2020 от 15.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 258-СС/08-2020 от 24.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Пределы огнестойкости согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0732719). Гарантийный срок хранения материалов: Воздуховод металлический – 12 месяцев со дня отгрузки воздуховодов потребителю с предприятия изготовителя. Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-Ф – 24 месяца со дня изготовления. Огнезащитный состав «Плазас» – 12 месяцев со дня изготовления. Воздуховоды с огнезащитной системой «ЕТ Вент» предназначены для эксплуатации внутри помещений при температуре от -60 °С и влажности до 90%. Срок службы огнезащитного покрытия не менее 25 лет, при соблюдении требований Технологического регламента № ТР 48588528-ВП-20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.09.2020 **ПО** 16.09.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)
М.П.
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)

ТИЗОЛ®

При планировании мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на строящихся и реконструируемых объектах, необходимо учитывать следующий фактор:

С 1 Июля 2021г. все средства обеспечения пожарной безопасности требования к которым устанавливает Технический Регламент Евразийского Экономического Союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), не подтвердившие своё соответствие ТР ЕАЭС 043-2017, теряют право оборота на территориях государств – членов ЕАЭС. И даже если какие либо решения или материалы были заложены в проектах ранее, и прошли Гос. Экспертизу, производить, отгружать и продавать такие средства, в рамках действующего правового поля, будет невозможно.

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

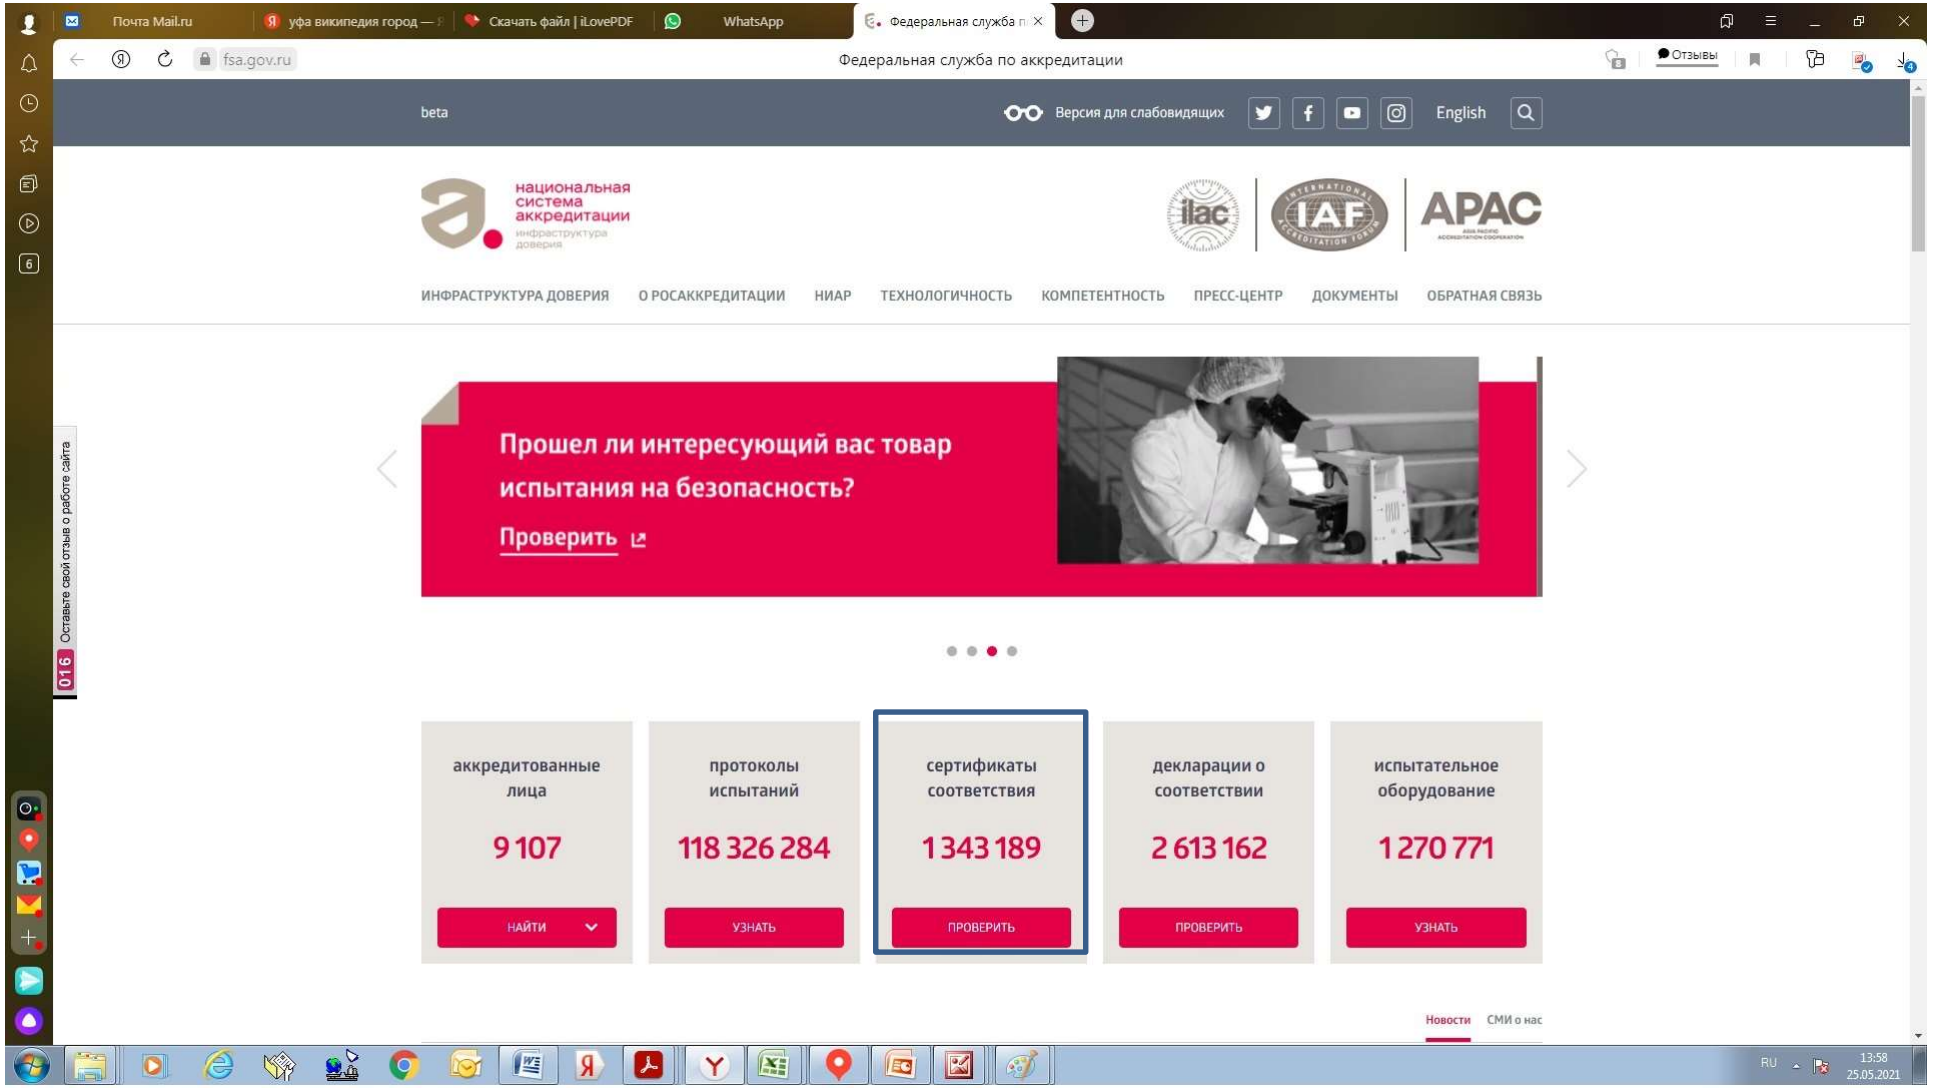

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

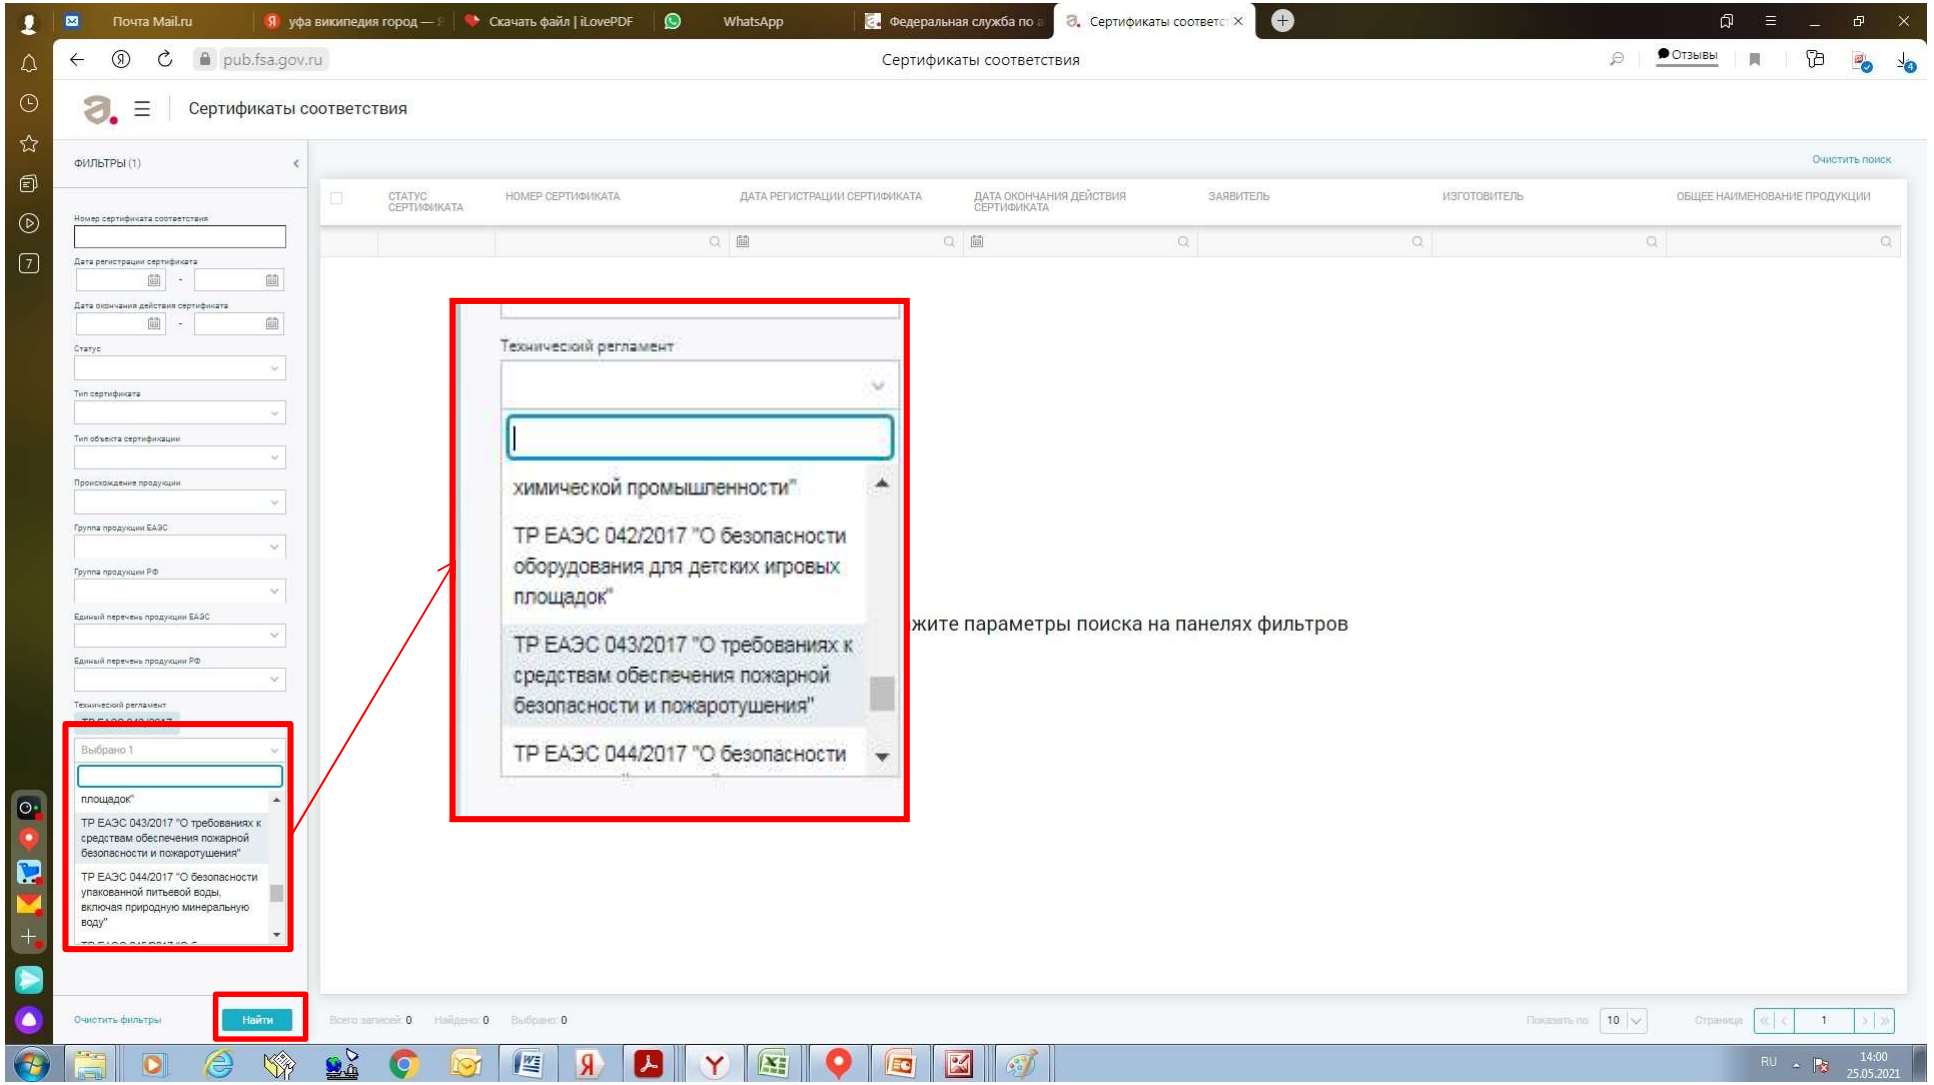

ТИЗОЛ

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

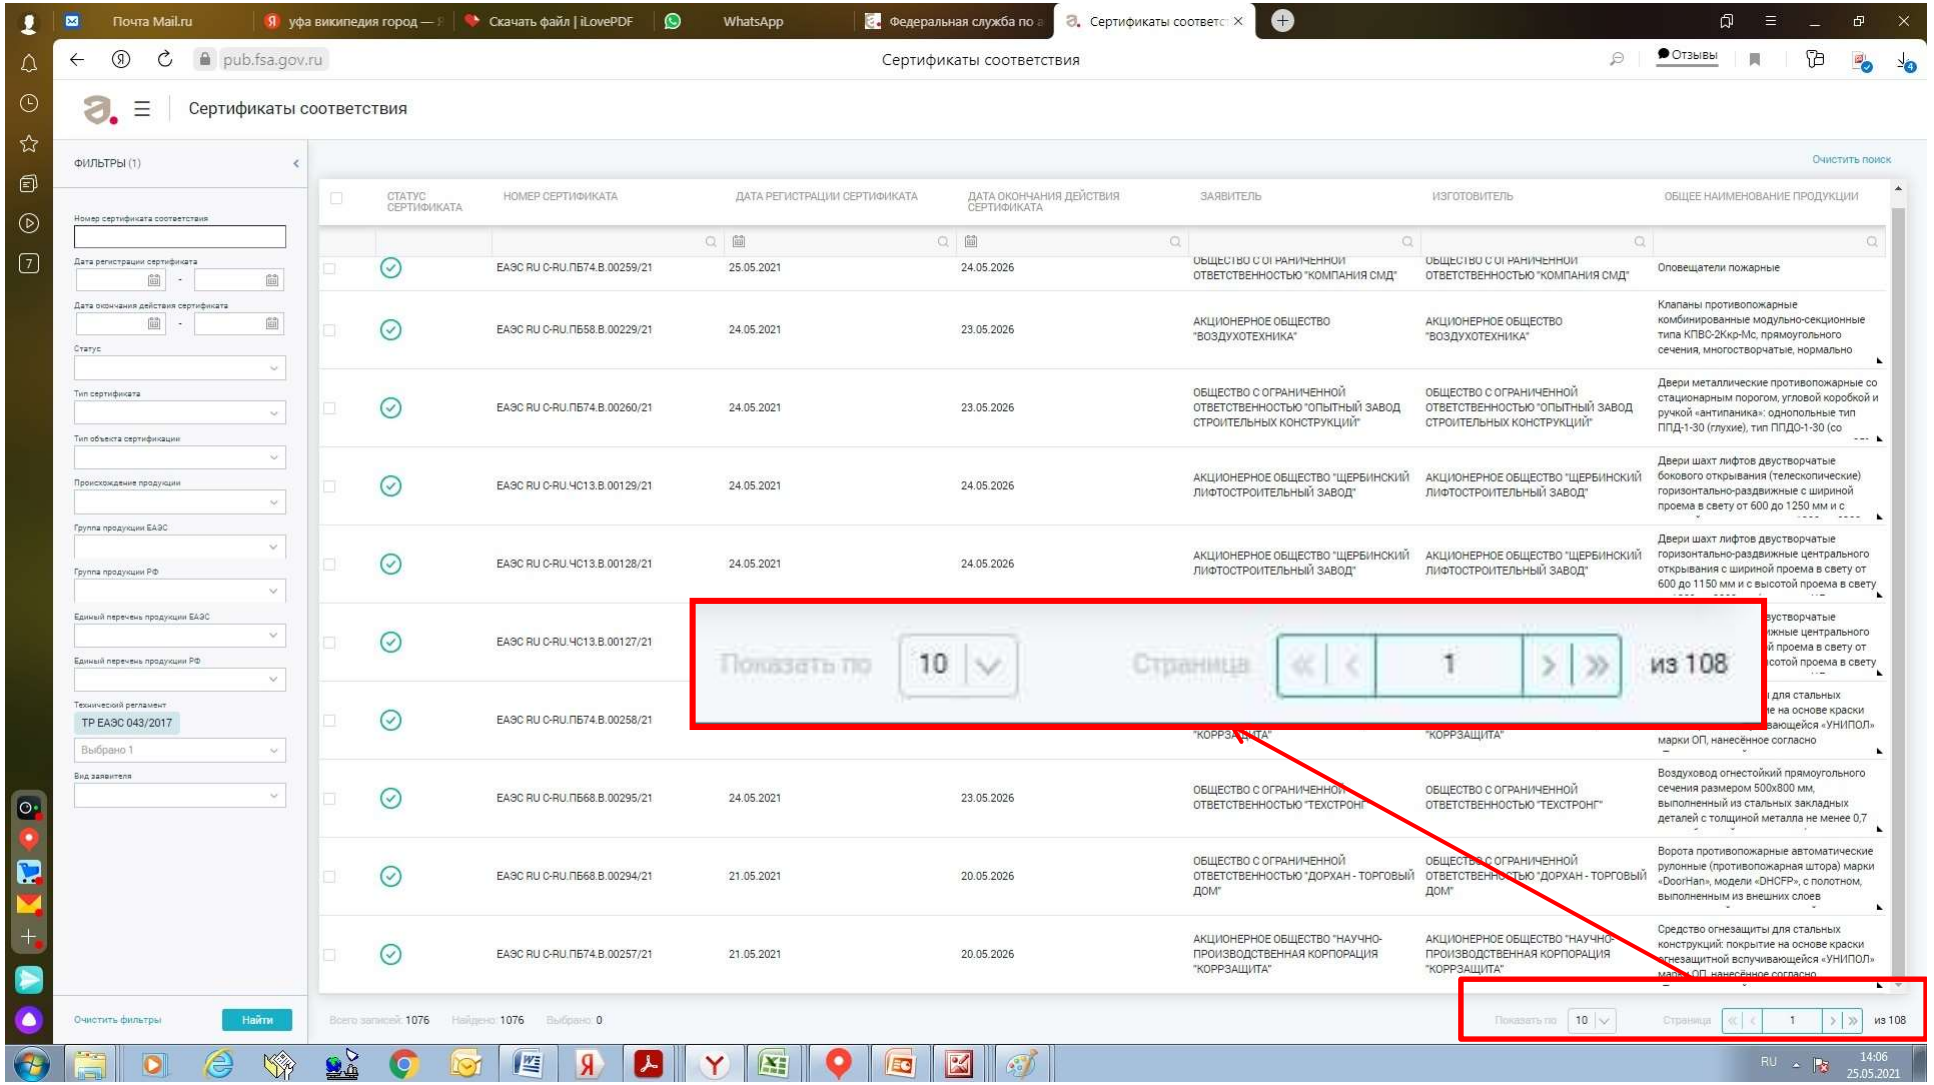

ТИЗОЛ®

Занимательная арифметика.

Сегодня на Российском рынке присутствует **≈ 270 различных средств огнезащиты для стальных конструкций**, в том числе интумесцентные, штукатурные, конструктивные, и т.д.. Подтвердили своё соответствие (Выдано сертификатов -50 (данные на 25.05.2021г.)

Каждое средство огнезащиты в среднем имеет по 4 показателя «Огнезащитной эффективности»

Соответственно до 1.07. 2020г. Необходимо будет провести:

(270-50) х 4 х 2(по требованиям ГОСТ Р 53295) =**1760 огневых испытаний**

Исходя из того, что на одной печи проводится не более 5-ти испытаний в неделю , а до назначенного срока 5 рабочих недель, соответственно на одной установке можно будет провести 25 отжигов.

1760 : 25 ≈ 70 установок для определения огнезащитной эффективности

Получается **70 аттестованных печей в аккредитованных лабораториях** должны работать на износ, чтобы рынок огнезащиты не сократился, к назначенному сроку плюс к этому, надо ещё провести не менее 220 процессов идентификации по ГОСТ Р 53293.

И такая картина только по средствам огнезащиты для стальных конструкций, а огнезащита дерева, бетона, другие средства обеспечения пожарной безопасности, начиная от СИЗов и инструментов для пожарных и заканчивая строительными конструкциями, весь набор средств обеспечения пожарной безопасности должен пройти внеочередную сертификацию за оставшийся 1 месяц.

А это десятки тысяч различных испытаний по различным методикам.

Ранее действующие органы по сертификации
включённые в национальную часть единого реестра по ТР ЕАЭС 043/2017

№п/п	Наименование сертификационного центра	ОС	ИЛ
1	«Пожарная сертификационная компания»	✓	✓
2	«Северо-Западный Разрешительный центр»	✓	✓
3	«Альфа Пожарная безопасность»	✓	✓
4	Академия ГПС МЧС России	✓	
5	ВНИИПО МЧС России	✓	✓
6	«Евразийский центр экспертизы»	✓	
7	РСЦ «Опытное»	✓	✓
8	«Норматест»	✓	✓
9	ЦСИ «Огнестойкость»	✓	✓
10	НТЦ «Пож-Аудит»	✓	✓
11	АНО по сертификации «Электросерт»	✓	✓
12	«Биквест-Центр»	✓	
13	АНО «Пожарные подмосковья»	✓	

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Блок II

СП 2-13130-2020

Наиболее острые вопросы применения средств огнезащиты

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Вступил в силу с 12.09.2020г.

ТИЗОЛ®

3 . 6 **конструктивная огнезащита:** Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Определение из ГОСТ Р 53295-2009

3.2. Конструктивная огнезащита: огнезащита строительных конструкций, основанная на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя путем нанесения на нее толстослойных напыляемых составов, штукатурки, облицовки плитными, листовыми, штучными и другими аналогичными строительными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, результат бетонирования и заливки затвердевающими растворами с использованием технологии опалубки, а также их комбинации.

Определение из СП 2- 13130.2020

ТИЗОЛ®

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

2. Покрытие, полученное в результате нанесения теплоизоляционного не вспучивающегося огнезащитного материала с нанесенным поверх него вспучивающимся огнезащитным составом, относится к комбинированной огнезащите. При этом данное покрытие, согласно п. 3.2 СП 2.13130.2020, не относится к конструктивной огнезащите.

толщину своего слоя) при тепловом воздействии составы, могут быть отнесены к конструктивной огнезащите.

2. Покрытие, полученное в результате нанесения теплоизоляционного не вспучивающегося огнезащитного материала с нанесенным поверх него вспучивающимся огнезащитным составом, относится к комбинированной огнезащите. При этом данное покрытие, согласно п. 3.2 СП 2.13130.2020, не относится к конструктивной огнезащите.

3. В отношении положений СП 2.13130.2020 и ГОСТ Р 53295-2009 в части определения термина "конструктивная огнезащита", начиная с 12.09.2020 следует руководствоваться положениями СП 2.13130.2020.

Дополнительно сообщаю, что согласно требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 средства огнезащиты, в том числе комбинированного типа, должны проходить процедуру оценки соответствия в форме обязательной сертификации по схемам подтверждения соответствия согласно приложению к ТР ЕАЭС 043/2017.

3. В отношении положений СП 2.13130.2020 и ГОСТ Р 53295-2009 в части определения термина "конструктивная огнезащита", начиная с 12.09.2020 следует руководствоваться положениями СП 2.13130.2020.

8 (495) 524-81-27

3 . 6 **конструктивная огнезащита:** Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Определение из ГОСТ Р 53295-2009

3.2. Конструктивная огнезащита: огнезащита строительных конструкций, основанная на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя путем нанесения на нее толстослойных напыляемых составов, штукатурки, облицовки плитными, листовыми, штучными и другими аналогичными строительными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, результат бетонирования и заливки затвердевающими растворами с использованием технологии опалубки, а также их комбинации.

Определение из СП 2- 13130.2020

ТИЗОЛ®

Вырезка из СП 2.13130.2020

5.4.3. Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости

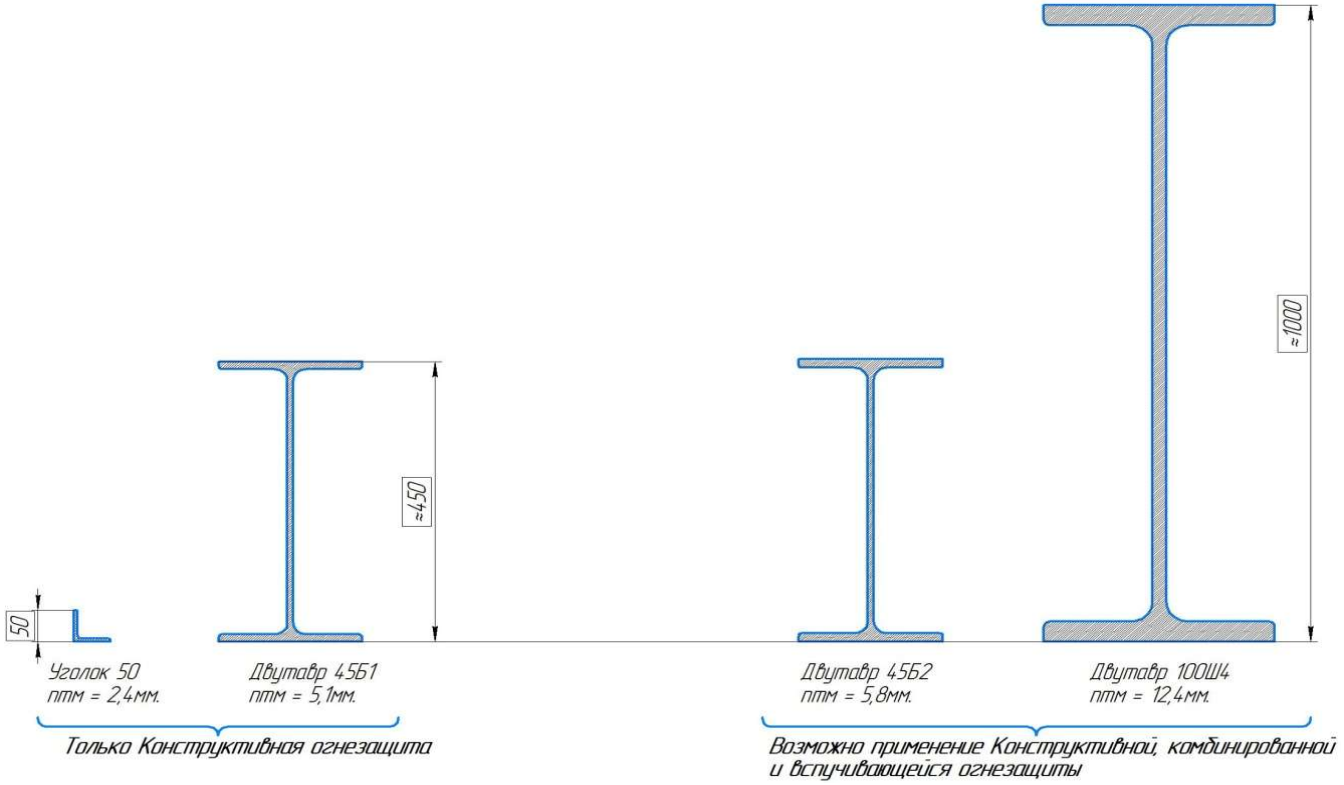

ТИЗОЛ

Блок III

Проявление недобросовестной конкуренции в области сертификации средств огнезащиты. Первые последствия сложившейся ситуации.

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

ТИЗОЛ

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Группа Огнезащитной эффективности	Толщина МБОР Ф АО «ТИЗОЛ»	Толщина БИЗОН-Х-1Ф ООО «БИЗОН»	Толщина ОБМ-МЕТ ООО «ВЗТМ» «Альтернатива»
6 (30 мин.)	5мм.	-	-
5 (45 мин.)	8мм.	-	-
4 (60 мин.)	13мм.	5мм.	5мм.
3 (90 мин.)	16мм.	8мм.	8мм.
2 (120 мин.)	-	-	10мм.
1 (150 мин.)	-	-	13мм.

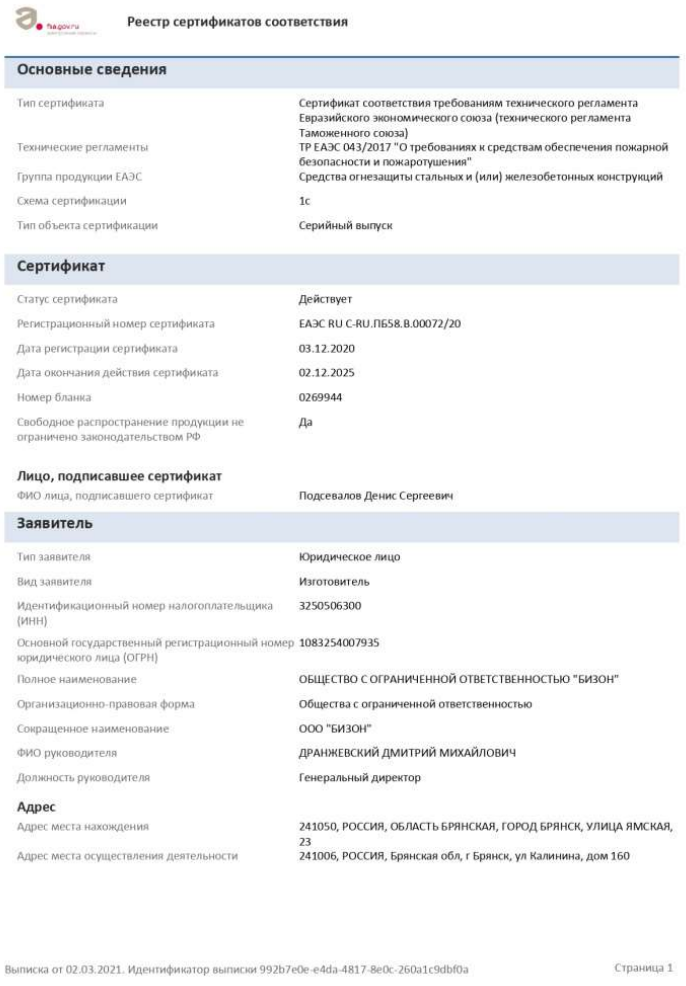

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций
Схема сертификации	1с
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00072/20
Дата регистрации сертификата	03.12.2020
Дата окончания действия сертификата	02.12.2025
Номер бланка	0269944
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Подсевалов Денис Сергеевич

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3250506300
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1083254007935
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗОН"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "БИЗОН"
ФИО руководителя	ДРАНЖЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	241050, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА ЯМСКАЯ, 23
Адрес места осуществления деятельности	241006, РОССИЯ, Брянская обл, г Брянск, ул Калинина, дом 160

Выписка от 02.03.2021. Идентификатор выписки 992b7e0e-e4da-4817-8e0c-260a1c9dbf0a

Страница 1

ТИЗОЛ®

Сравнительная таблица декларируемых толщин эпоксидных огнезащитных материалов Различных производителей для обеспечения 3 группы огнезащитной эффективности Прошедших сертификацию по ТР ЕАЭС 043-2017.

Декларируемая огнезащитная эффективность	Производитель	Торговая марка материала	Декларируемая Толщина нанесения материала (мм.)	Декларируемый Расход материала (кг/м²)
90 мин.	**УниХимТек**	Огракс СКЭ	8	9,6
	МОРОЗОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД	Армофайер NE71M	2,99	5,08

ТИЗОЛ®

Организация независимых огневых испытаний для знаковых строящихся объектов

2014г.

ВНИИПО провёл 10 контрольных испытаний интумесцентных средств огнезащиты.
Заявленная огнезащитная эффективность 90-12мин. в реальности составила от19 до 32 мин.

Результаты замеров толщины огнезащитных составов декларированных на 90 мин. ОЭ

№ образца	Номер профиля, пр. толщина металла, мм	Количество измерений сухого слоя покрытия	Мин. значение, мм	Макс. значение, мм	Ср. арифметическое значение всех измерений, мм	Ср. кв-е отклонение, %	Время достижения предельного состояния согласно п. 5.4.8 ГОСТ Р 53295
1	Швеллер № 20П ГОСТ 8240-97, 3,4 мм	30	7,65	9,25	8,51	6,7	22 мин
2		35	2,76	5,25	4,18	16,5	32 мин
3		40	3,71	6,00	4,88	11,9	22 мин
4		35	1,12	3,40	2,53	27,0	22 мин
5		33	2,46	4,89	3,54	18,5	23 мин
6		34	3,10	5,45	4,10	13,7	31 мин
7		32	2,22	6,75	3,31	34,9	27 мин
8		30	1,69	2,70	2,15	12,2	19 мин
9		36	1,27	2,17	1,82	13,5	22 мин
10		32	1,12	2,19	1,67	18,3	26 мин

ПЕХОТИКОВ Андрей Владимирович, Начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России

ТИЗОЛ®

Организация независимых огневых испытаний для знаковых строящихся объектов

Лахта Центр

2016-2018г.

Поставщики средств огнезащиты проводили огневые испытания с приглашением комиссии представителей заказчика и застройщика

ТИЗОЛ®

Организация независимых огневых испытаний для знаковых строящихся объектов

2016-2019г.

ПАО ЮНИПРО
определила независимую экспертную организацию, которая проводила отбор монтаж и испытания средств огнезащиты

Берёзовская ГРЭС

ТИЗОЛ®

№ п/п	Средство огнезащиты	Фактическая ПТМ, мм	ПТМ по сертификату, мм	Фактическая толщина ОЗП, мм	Толщина ОЗП по сертификату, мм	Фактическое время достижения 500^{0}С, мин	Время достижения 500^{0}С по сертификату, мин
1.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	5,9	5,8	2,055	1,65	53	90
2.	Акриловая конструктивная двухслойная (теплоизолирующий и вспучивающийся слои) огнезащита	3,5	3,4	3,947 (2,876 теплоизолирующий слой и 1,071 вспучивающийся слой)	3,4 (2,5 теплоизолирующий слой и 0,9 вспучивающийся слой)	29	90
3.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,5	3,4	0,819	0,72	19	45
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,5	3,4	0,765	0,72	16	45
4.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,5	3,4	1,145	1,1	18	60
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,5	3,4	1,165	1,1	23	60
5.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,5	3,4	1,593	1,52	16	90
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	2,5	3,4	1,746	1,52	31	90

№ п/п	Средство огнезащиты	Фактическая ПТМ, мм	ПТМ по сертификату, мм	Фактическая толщина ОЗП, мм	Толщина ОЗП по сертификату, мм	Фактическое время достижения 500^{0}С, мин	Время достижения 500^{0}С по сертификату, мин
6.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	4,8	3,4	0,86	1,04	13	45
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	4,8	3,4	1,08	1,04	19	45
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	4,8	3,4	2,49	2,30	20	90
7.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	1,97	1,80	19	60
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	1,96	1,80	24	60
8.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	2,20	2,20	23	60
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	2,16	2,20	21	60
9.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	5,82	5,8	25	90
10.	Эпоксидный вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	9,20	6,35	99	90
	Эпоксидный вспучивающийся ОЗС	3,4	3,4	9,35	6,35	89	90

ТИЗОЛ®

№ п/п	Средство огнезащиты	Фактическая ПТМ, мм	ПТМ по сертификату, мм	Фактическая толщина ОЗП, мм	Толщина ОЗП по сертификату, мм	Фактическое время достижения 500^{0}С, мин	Время достижения 500^{0}С по сертификату, мин
11.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,2	3,4	1,65	1,46	49	45
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,3	3,4	1,75	1,46	49	45
12.	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,1	3,4	6,59	5,00	88	90
	Акриловый вспучивающийся ОЗС	3,2	3,4	6,62	5,00	79	90
13.	ОЗС на основе низкомолекулярного силоксанового каучука	3,4	3,4	2,4	2,4	17	60
14.	Конструктивная (штукатурная) огнезащита	3,4	3,4	29,60	35,00	79	150
	Конструктивная (штукатурная) огнезащита	3,4	3,4	30,51	35,00	100	150

Организация независимых огневых испытаний для знаковых строящихся объектов

2020-2021г.

Заказчик разработал программу добровольных огневых испытаний средств огнезащиты. По которой поставщик за свой счёт в оговоренных лабораториях с присутствием наблюдателей от заказчика проводит огневые испытания и ТГА на испытанные материалы.
В дальнейшем заказчик с помощью ТГА может проверить соответствие средств огнезащиты на любом этапе.

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

ТИЗОЛ®

Блок IV

Нормотворчество в области обеспечения Пожарной безопасности.

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

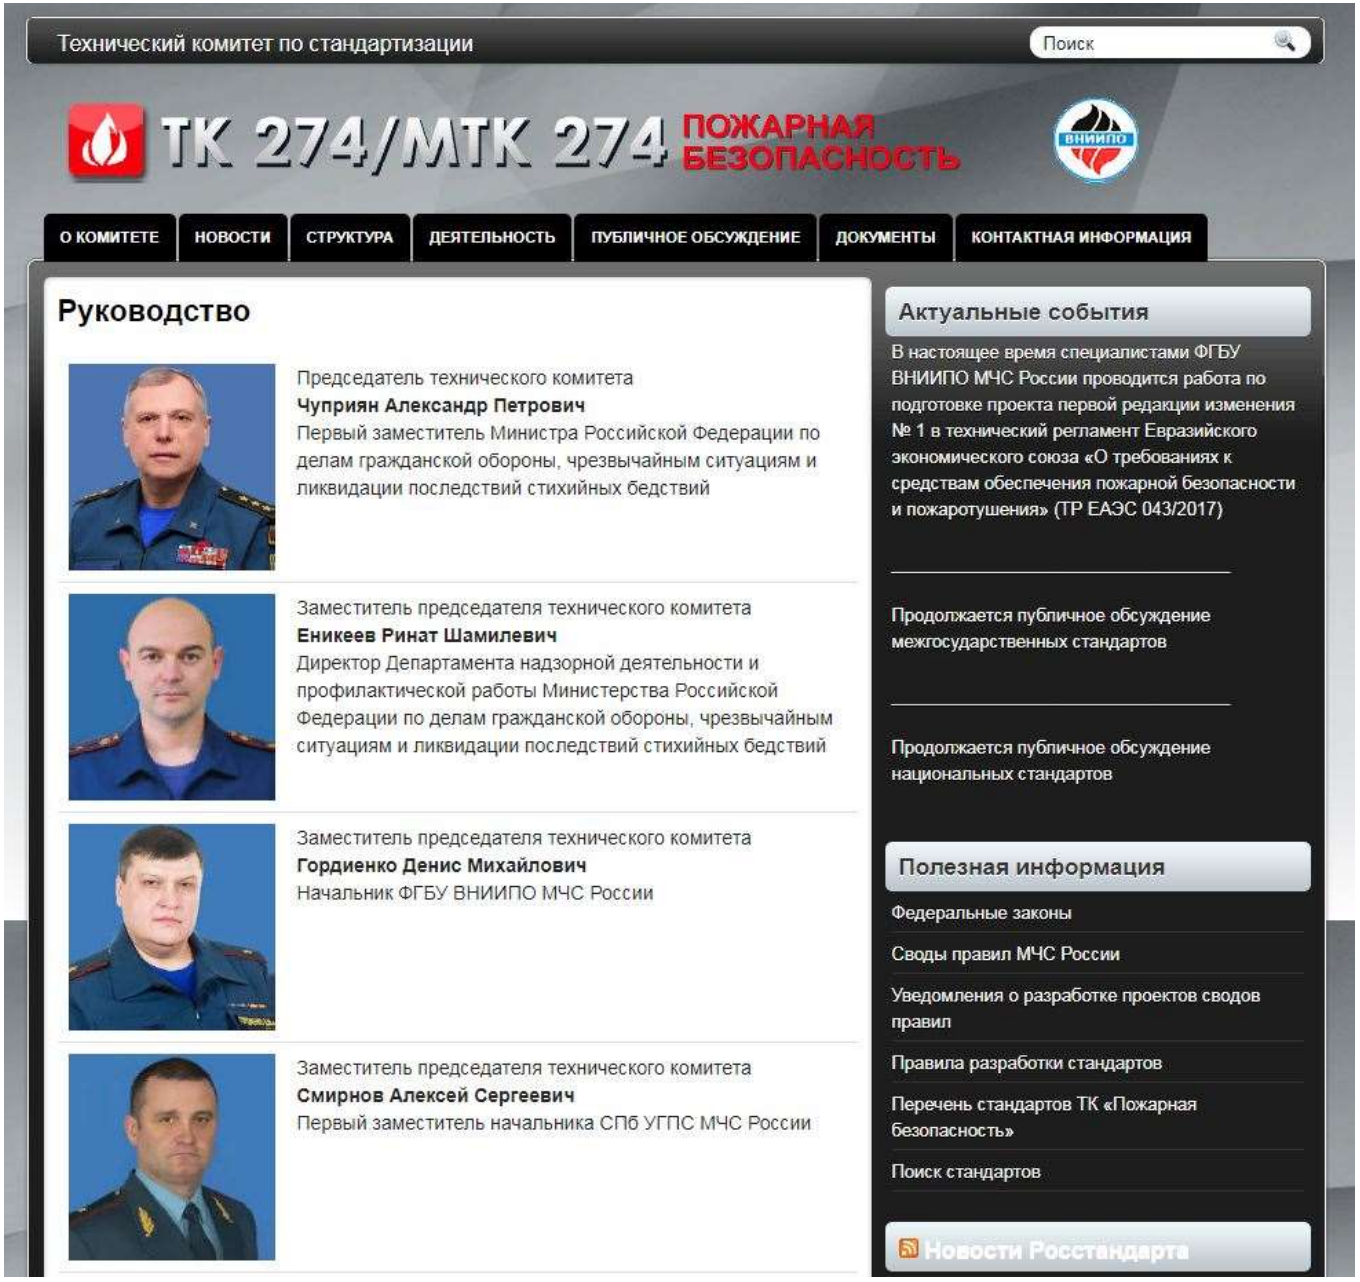

ТИЗОЛ

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

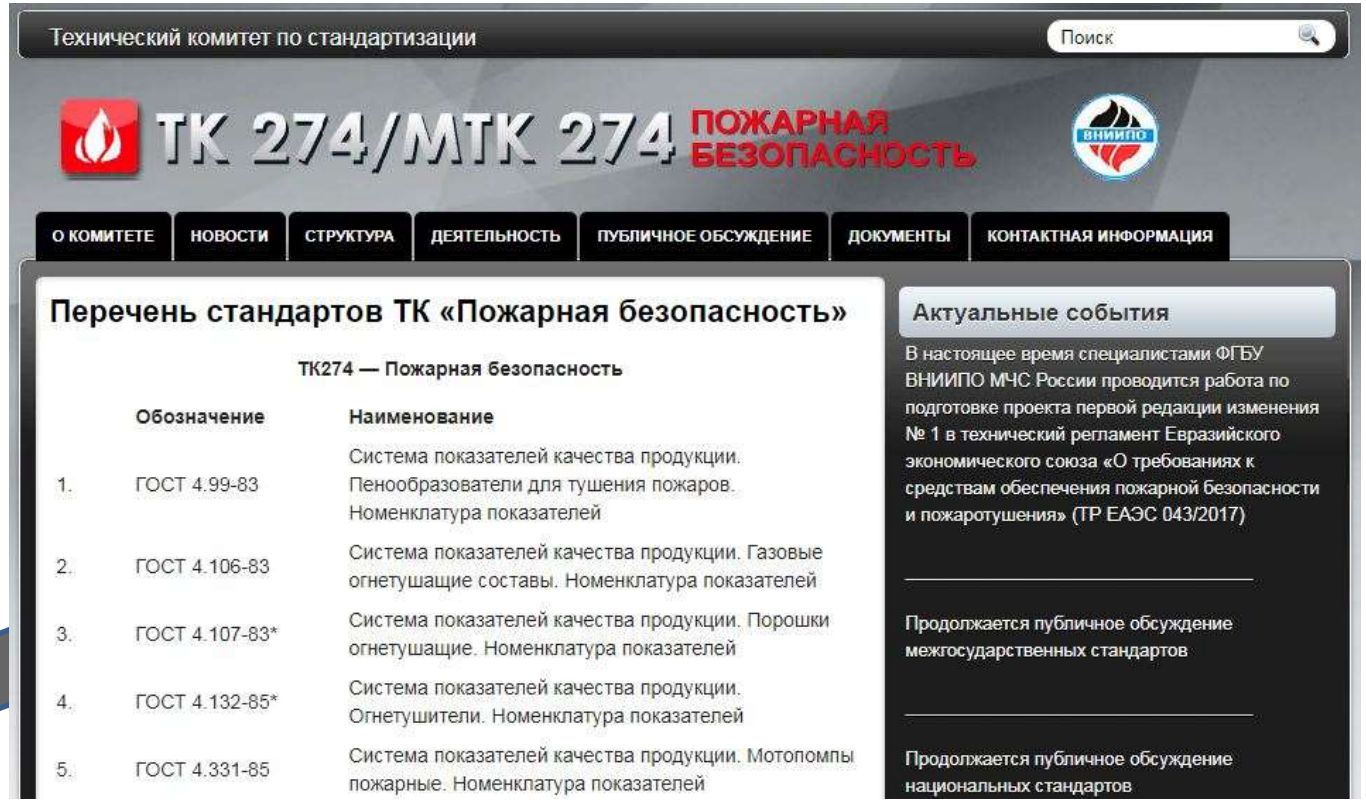

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

ТИЗОЛ®

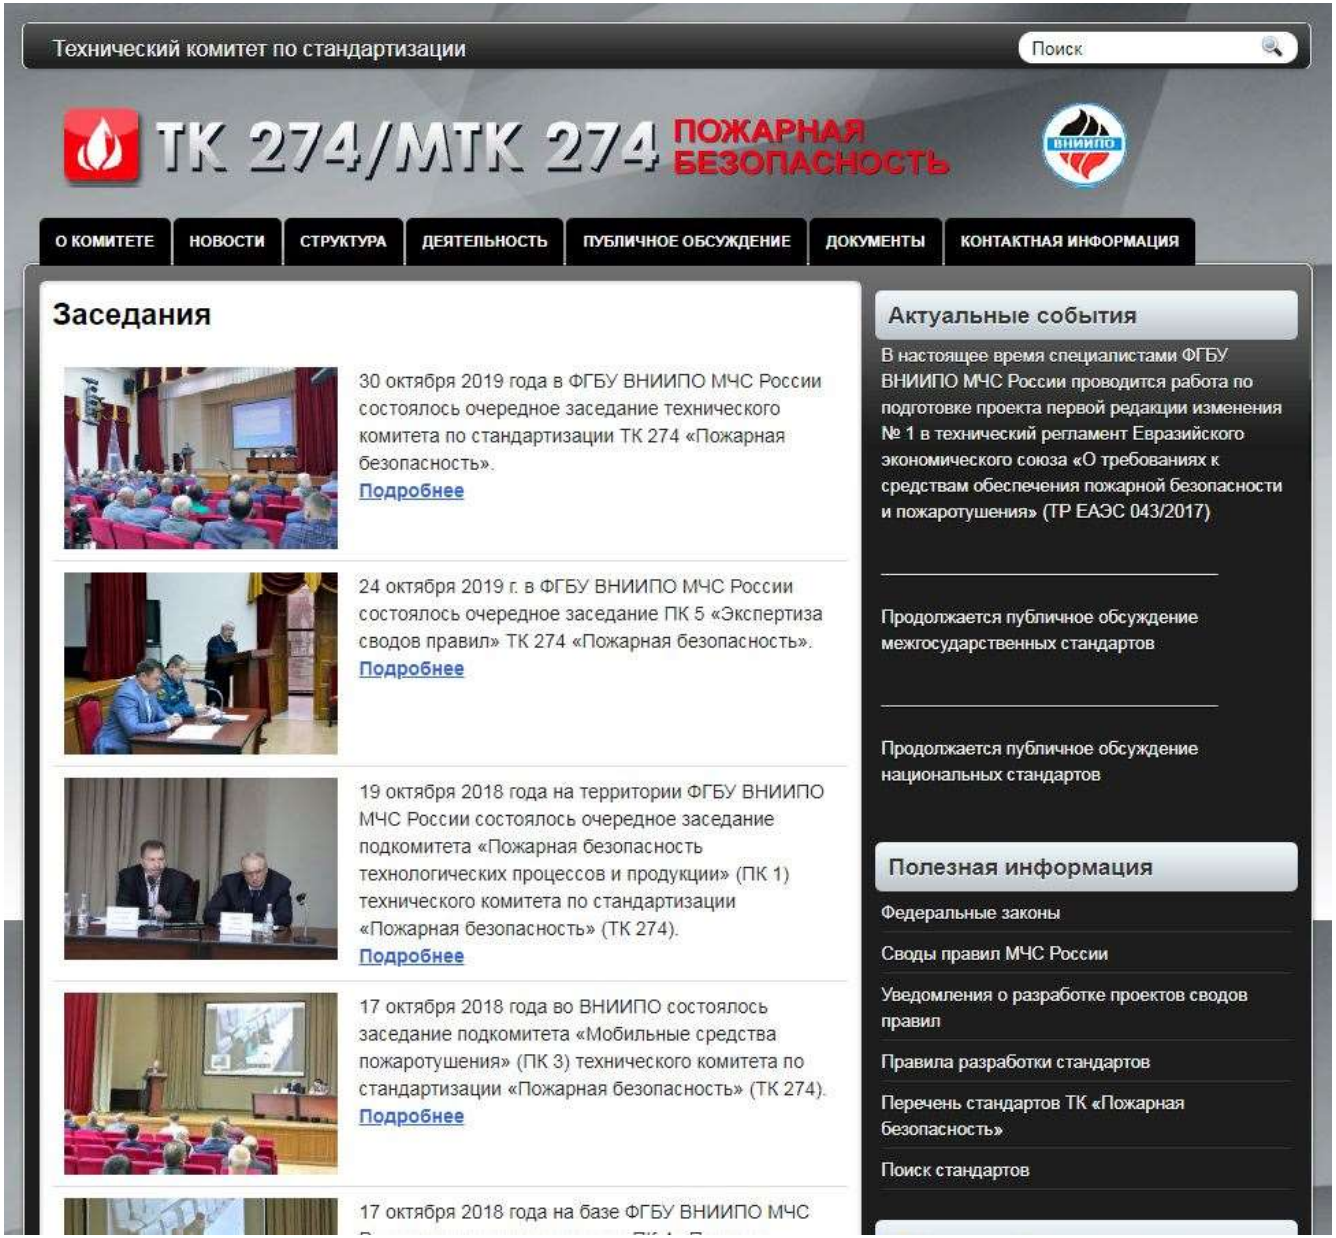
Технический комитет по стандартизации
Поиск
ТК 274/МТК 274 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИИПО
О КОМИТЕТЕ
НОВОСТИ
СТРУКТУРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТЫ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заседания
30 октября 2019 года в ФГБУ ВНИИПО МЧС России состоялось очередное заседание технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность».
Подробнее
24 октября 2019 г. в ФГБУ ВНИИПО МЧС России состоялось очередное заседание ПК 5 «Экспертиза сводов правил» ТК 274 «Пожарная безопасность».
Подробнее
19 октября 2018 года на территории ФГБУ ВНИИПО МЧС России состоялось очередное заседание подкомитета «Пожарная безопасность технологических процессов и продукции» (ПК 1) технического комитета по стандартизации «Пожарная безопасность» (ТК 274).
Подробнее
17 октября 2018 года во ВНИИПО состоялось заседание подкомитета «Мобильные средства пожаротушения» (ПК 3) технического комитета по стандартизации «Пожарная безопасность» (ТК 274).
Подробнее
17 октября 2018 года на базе ФГБУ ВНИИПО МЧС
Актуальные события
В настоящее время специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России проводится работа по подготовке проекта первой редакции изменения № 1 в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)
Продолжается публичное обсуждение межгосударственных стандартов
Продолжается публичное обсуждение национальных стандартов
Полезная информация
Федеральные законы
Своды правил МЧС России
Уведомления о разработке проектов сводов правил
Правила разработки стандартов
Перечень стандартов ТК «Пожарная безопасность»
Поиск стандартов

ТИЗОЛ

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Заседание ТК 274 14.05.2021г. В рамках форума «Комплексная безопасность 2021»

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА

27 Мая 2021 г.

Заседание ТК 274 14.05.2021г. В рамках форума «Комплексная безопасность 2021»

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Заседание ТК 274 14.05.2021г. В рамках форума «Комплексная безопасность 2021»

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Заседание ТК 274 14.05.2021г. В рамках форума «Комплексная безопасность 2021»

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Заседание ТК 274 14.05.2021г. В рамках форума «Комплексная безопасность 2021»

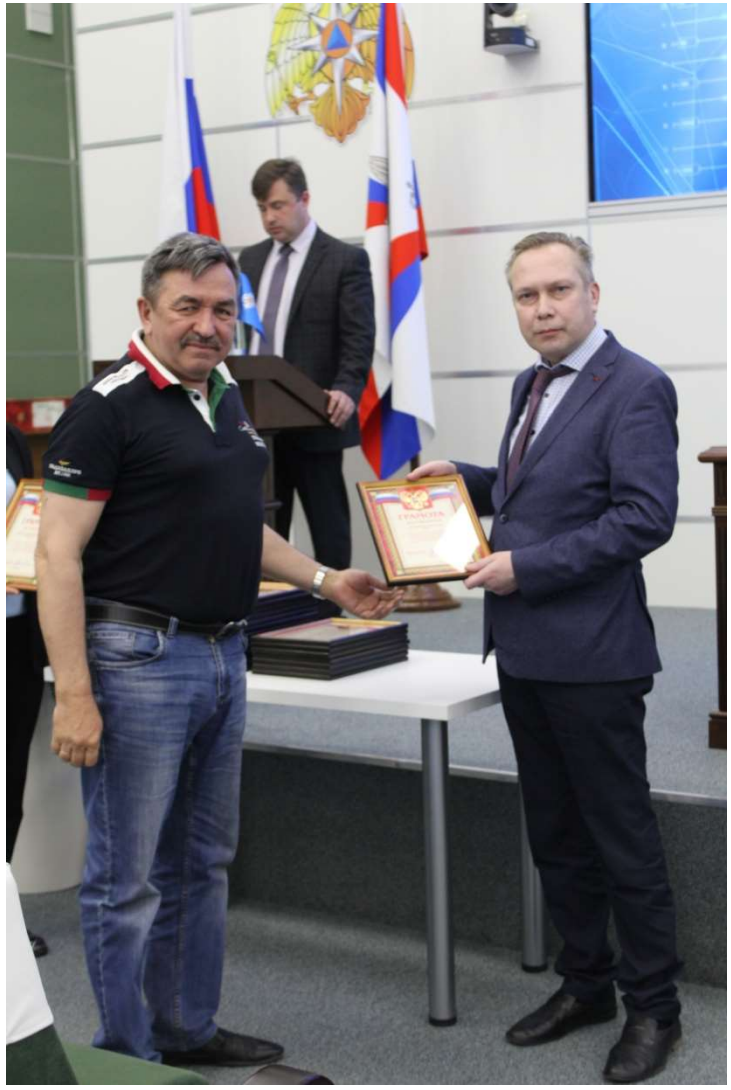

ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТИЗОЛ»

За добросовестное выполнение обязанностей
и активное участие в деятельности
технического комитета по стандартизации
ТК 274 «Пожарная безопасность»
и в связи с 30-летием со дня его создания

Председатель ТК 274
«Пожарная безопасность» А.П. Чуприян

14 мая 2021 года

ТИЗОЛ®

Блок V

Общественные объединения

в области обеспечения Пожарной безопасности.

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Главная | О Федеральной Палате | Документы | Хроника | Контакты | Поиск

Новости

2 апреля 2021 года состоялось очередное заседание Правления Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли. На заседании были рассмотрены различные вопросы деятельности Палаты.

18 сентября 2020 года в соответствии с планом работы Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли состоялось расширенное заседание Правления Палаты.

Читать все >

От первого лица

Зиничев Евгений Николаевич

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президентом Российской Федерации поставлена четкая задача: обеспечить контроль за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей, уделять повышенное внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах, строго наказывать за недобросовестное и халатное отношение к своим обязанностям. Мы будем этому следовать

Подробнее >

Чуприян Александр Петрович

Первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли

«Палата является общероссийским отраслевым объединением работодателей, объединяющим на добровольной основе работодателей и объединения работодателей Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в сфере безопасности (пожарной, взрыво-, механической, электрической, биологической и др.), охраны труда, производства, поставки технических средств безопасности, оказания соответствующих услуг, других видах деятельности, направленных на обеспечение безопасности людей, объектов и территорий, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Устав Федеральной Палаты, статья 1.2

Приоритетные задачи Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли:

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Главная | О Федеральной Палате | Документы | Хроника | Контакты

Поиск

Новости

- 2 апреля 2021 года состоялось очередное заседание Правления Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли. На заседании были рассмотрены различные вопросы деятельности Палаты.
- 18 сентября 2020 года в соответствии с планом работы Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли состоялось расширенное заседание Правления Палаты.
- Председатель Правления Федеральной Палаты вошел в авторский коллектив СП по высотным зданиям
- 30 июня Председатель Правления Мешалкин Е.А. принял участие в заседании Совета СПК ЧС
- Предложения Федеральной Палаты внесены в проект резолюции Второго Российского Форума Ассоциаций, который прошел 18 июня
- Председатель Правления Федеральной Палаты приглашен в комитет по ПБ и ГО «Деловой России»

Читать все >

Мешалкин Евгений Александрович

Мешалкин Е.А. – широко известный в пожарной охране России и многих зарубежных странах специалист пожарного дела, общепризнанный ученый и эффективный руководитель, достойный представитель семейной династии пожарных, срок службы которых около 200 лет. Пожарной охране посвятил более 50 лет трудовой деятельности, начав службу с должности рядового пожарного (1966г.) им пройден путь до заместителя начальника ведущей научно-исследовательской организации в области пожарной безопасности — ВНИИПО МВД России (1994г.), а затем до руководителя головной образовательной организации (2000г.) — Академии Государственной противопожарной службы МВД России (с 2002г. — МЧС России), генерал-лейтенант внутренней службы (2002г., в отставке с 01.03.2005г.).

ТИЗОЛ®

Общероссийское отраслевое объединение работодателей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Контакты

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли»

Адрес:
107014, г. Москва, ул. Русаковская, 28, стр. 1 а

Секретариат:

Тел./факс:
(495) 989-99-01

E-mail:
info@psorf.ru

Исполнительный комитет:

Тел./факс:
(495) 938-78-32

E-mail:
Ck-opsv@yandex.ru

Почта для контактов с руководящими должностными лицами:

Председатель исполкома Шведков Олег Константинович:
Ck-opsv@yandex.ru

Исполнительный директор Бахова Олеся Владимировна:
director@psorf.ru

Вопросы и предложения по размещению в Вестнике пожарно-спасательной отрасли:
director@psorf.ru

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

ДАТЫ ОТРАСЛИ

15 мая 1922 года - Совет народных комиссаров принимает Декрет «Об обязательном отчислении от прибылей страховыми учреждениями РСФСР на содержание местных пожарных организаций»

18 мая 1918 года - Петроградское пожарно-техническое училище преобразовано в пожарно-технический институт

18 мая 1921 года – Вышло Постановление СТО «О производстве в месячный срок мобилизации лошадей, годных для службы в пожарных командах во всех советских учреждениях и предприятиях».

20 мая 1919 года - Страховой отдел ВСНХ переименован в Пожарно-страховой отдел ВСНХ.

21 мая 1930 года - Введены «Типовые правила противопожарной охраны совхозов, колхозов, МТС»

23 мая 1892 года - В Петербурге в здании Технического общества по инициативе князя А.Д. Львова открыта первая в России стационарная пожарная выставка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 мая – День рождения Ладыгиной Ирины Романовны, генерального директора ООО "Ассоциация "КРИЛАК"

21 мая - День рождения Шойгу Сергея Кужугетовича, министра обороны РФ

24 мая - День рождения Баховой Олеси Владимировны, исполнительного директора Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Китайские исследователи представили новейший экзоскелет, специально разработанный для пожаротушения в лесу и в горах.

Костюм создали исследователи из Исследовательского центра технологий улучшения функций человека при государственном аэрокосмическом подрядчике China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC).

«Эта система экзоскелета будет применяться для увеличения грузоподъемности пожарных до 50 килограммов, облегчая их передвижение в сложных условиях, таких как горные районы и леса», – заявили разработчики из исследовательского центра CASIC.

Благодаря структуре из углеродного волокна костюм весит менее 5 килограмм и, как сообщается, может сэкономить пожарным более 50 процентов энергии, затрачиваемой при выполнении ряда различных задач, включая ходьбу, лазание или переноску тяжелых грузов.

В прошлом году Государственный совет Китая призвал местных инженеров и исследователей разработать высокотехнологичное противопожарное оборудование для предотвращения чрезвычайных ситуациях при лесных и пастбищных пожарах. Этот экзоскелет – один из ответов на этот призыв.

Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-686293-v-rossii-sdelayut-novogo-tyazhyologo-robota-dlya-razminirovaniya/

Издатель: ООО «Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли»

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01, Info@psorf.ru

ТИЗОЛ®

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВОД ПРАВИЛ СП 433.1325800.2019

ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ

4.20 Огнезащиту стальных несущих конструкций в зданиях категорий А и Б следует выполнять средствами огнезащиты, обладающими достаточной взрывоустойчивостью. Не допускается применять плитные, минераловатные и другие средства огнезащиты, которые могут разрушиться при возможном взрыве.

4.21 Для зданий степеней огнестойкости I и II, а также для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности не допускаются к применению огнезащитные минераловатные теплоизоляционные материалы ввиду недостаточной клеящей способности применяемых клеевых составов к минеральным волокнам.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Москва
Стандартинформ
2019

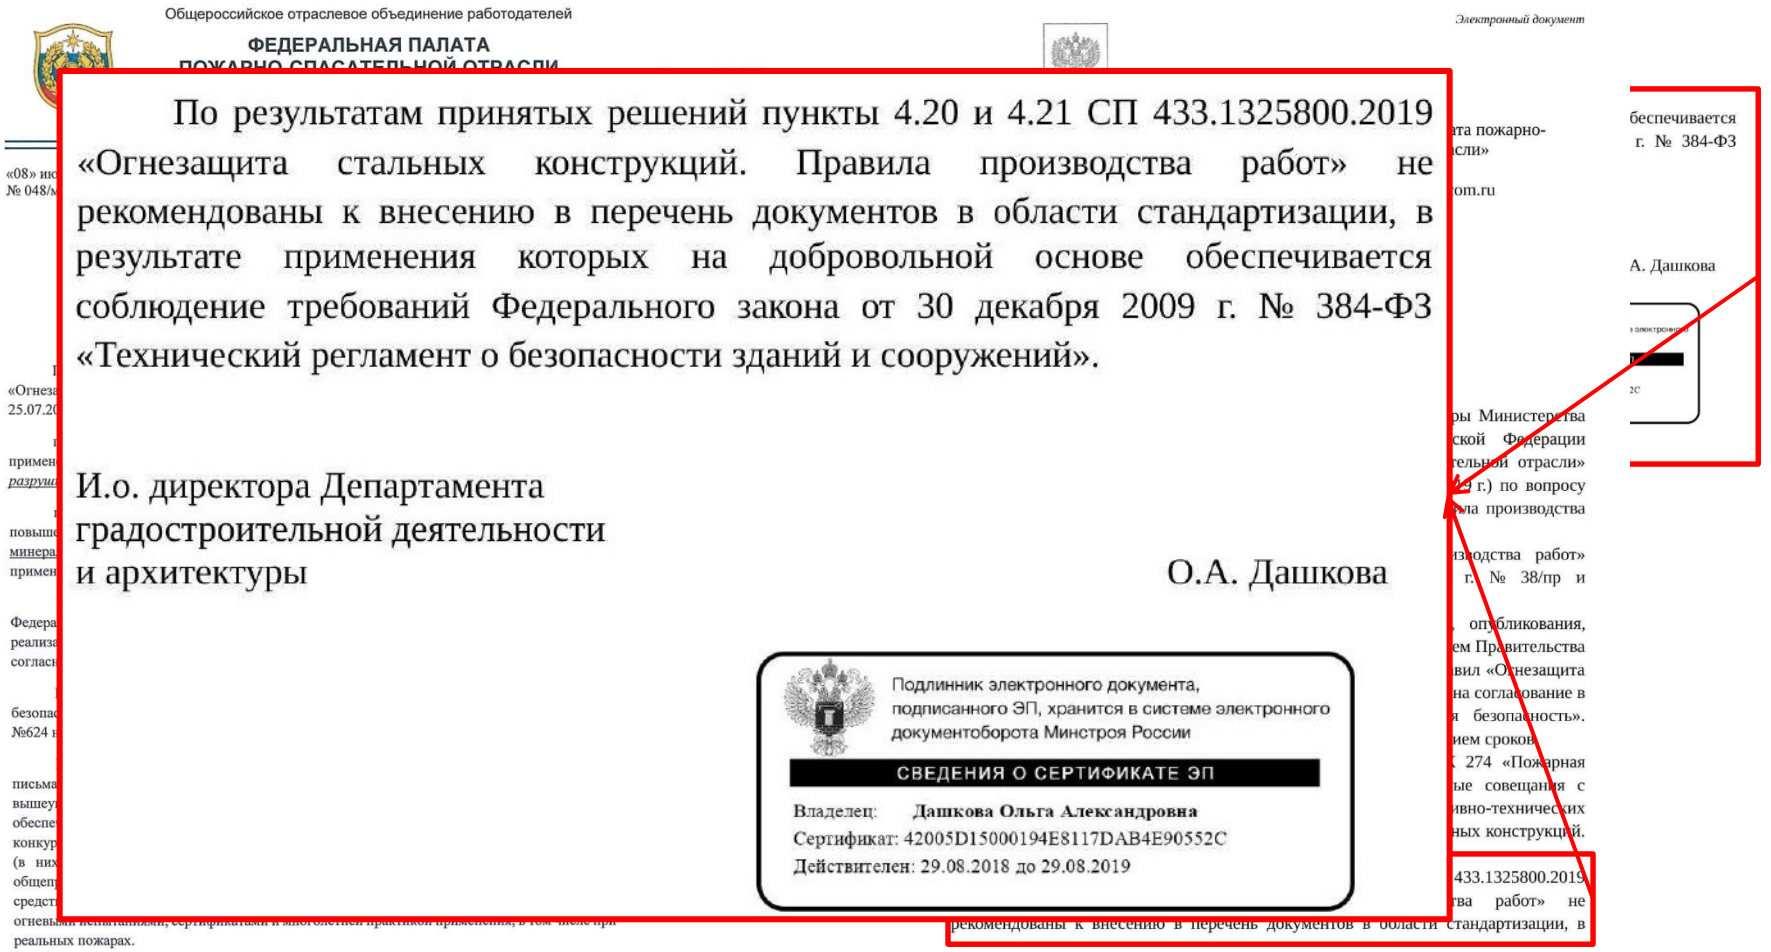

По результатам принятых решений пункты 4.20 и 4.21 СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ» не рекомендованы к внесению в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

И.о. директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры

О.А. Дашкова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Дашкова Ольга Александровна**
Сертификат: 42005D15000194E8117DAB4E90552C
Действителен: 29.08.2018 до 29.08.2019

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

Участникам конференции «Огнезащита и пожарная безопасность нефтегазового комплекса»

Уважаемые коллеги и друзья!

Примите самые искренние и добрые пожелания плодотворной работы вашей конференции, которая стала традиционной и вызывающей неизменно высокий интерес у специалистов!

Проблемы пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса с каждым годом становятся все актуальнее. Россия - великая нефтегазовая держава, в большинстве регионов которой успешно функционируют предприятия этого сегмента экономики. Тысячи объектов разведки, добычи, переработки, транспортировки, хранения и утилизации отходов нефти и газа нуждаются в постоянном совершенствовании нормативных требований, способов и методов контроля (надзора) систем предотвращения пожаров, ограничения их последствий эффективными средствами противопожарной защиты и обновлении в целом систем обеспечения пожарной безопасности. Над соответствующими проблемами работают десятки ученых и специалистов, многие предприятия и организации. Ваша конференция призвана обобщить передовой опыт, внести конкретные предложения по нормативному правовому обеспечению, а также производству и применению средств огнезащиты, системе обеспечения пожарной безопасности соответствующих объектов защиты.

Федеральная Палата к вопросам огнезащиты и обеспечения пожарной безопасности объектов, зданий, сооружений, особенно нефтегазового комплекса, относится как к одному из приоритетных направлений своей деятельности. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, мы всегда готовы к постоянном совершенствовании нормативных требований, способов и методов контроля (надзора) систем предотвращения пожаров, ограничения их последствий эффективными средствами противопожарной защиты и обновлении в целом систем обеспечения пожарной безопасности. Над соответствующими проблемами работают десятки ученых и специалистов, многие предприятия и организации. Ваша конференция призвана обобщить передовой опыт, внести конкретные предложения по нормативному правовому обеспечению, а также производству и применению средств огнезащиты, системе обеспечения пожарной безопасности соответствующих объектов защиты.

Федеральная Палата к вопросам огнезащиты и обеспечения пожарной безопасности объектов, зданий, сооружений, особенно нефтегазового комплекса, относится как к одному из приоритетных направлений своей деятельности. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, мы всегда готовы к конструктивному взаимодействию, тем более, когда значительное число участников конференции - представители нашего объединения.

Еще раз желаю успехов в вашей работе, плодотворного общения и принятия решений, актуальных и практически значимых для соответствующей отрасли.

Председатель Правления
д.т.н., профессор, академик НАН ПБ **Е.А.Мешалкин**

ТИЗОЛ®

Общероссийское отраслевое объединение работодателей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Главная | О Федеральной Палате | Документы | Хроника | Контакты | Поиск

Структура | Устав Федеральной Палаты | Члены Федеральной Палаты | Вступление в палату

Комитеты

К-2.1 «Огнезащита»

Председатель:
1. Кузнецов Евгений Борисович

Раскрыть

К-3.1 «Системы обнаружения пожаров»

Раскрыть

К-3.2 «Системы пожаротушения»

Раскрыть

К-4.1 «Производители мобильных средств пожаротушения»

Раскрыть

К-4.2 «Первичные средства пожаротушения»

Раскрыть

К-5 «Пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты и спасения»

Раскрыть

К-6 «Образовательная и выставочная деятельность»

Раскрыть

Съезд

Члены правления:
Гергель В.И.
Зепалов В.В.
Крылов В.В.
Коротких В.Ф.
Левчук С.А
Овчинников Д.А.
Чащин В.Г.
Юсубов Р.К.

Бухгалтерия
Борисова Е.П - Главный Бухгалтер

Почётный председатель Палаты
Додонов А.Е.

ительный директор
Бахова О.В.

Представители палаты в регионах России

1.Ламкин О.Б.-полномочный представитель в Республике Крым

2.Мартынов А.В.-полномочный представитель в Южном Федеральном округе

3.Шипицин С.А.- полномочный представитель в Томской области

1. Кузнецов Евгений Борисович

1.Ламкин О.Б.

ТИЗОЛ®

« Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

ОГНЕПОРТАЛ

УФА
27 Мая 2021 г.

«29» апреля 2021г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании решения заседания Правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли 02.04.2021 года

УТВЕРДИТЬ

Комиссию Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли по рассмотрению представлений и принятию решения о присвоении Знака Качества Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли в составе:

1. Мешалкин Е.А. - Председатель комиссии.
2. Шведков О.К. - ответственный секретарь

Члены комиссии:

3. Зепалов В.В.
4. Кузнецов Е.Б.
5. Рубинов И.М.
6. Коротких В.Ф.
7. Ламкин О.Б.

Председатель Правления Е.А. Мешалкин

ТИЗОЛ

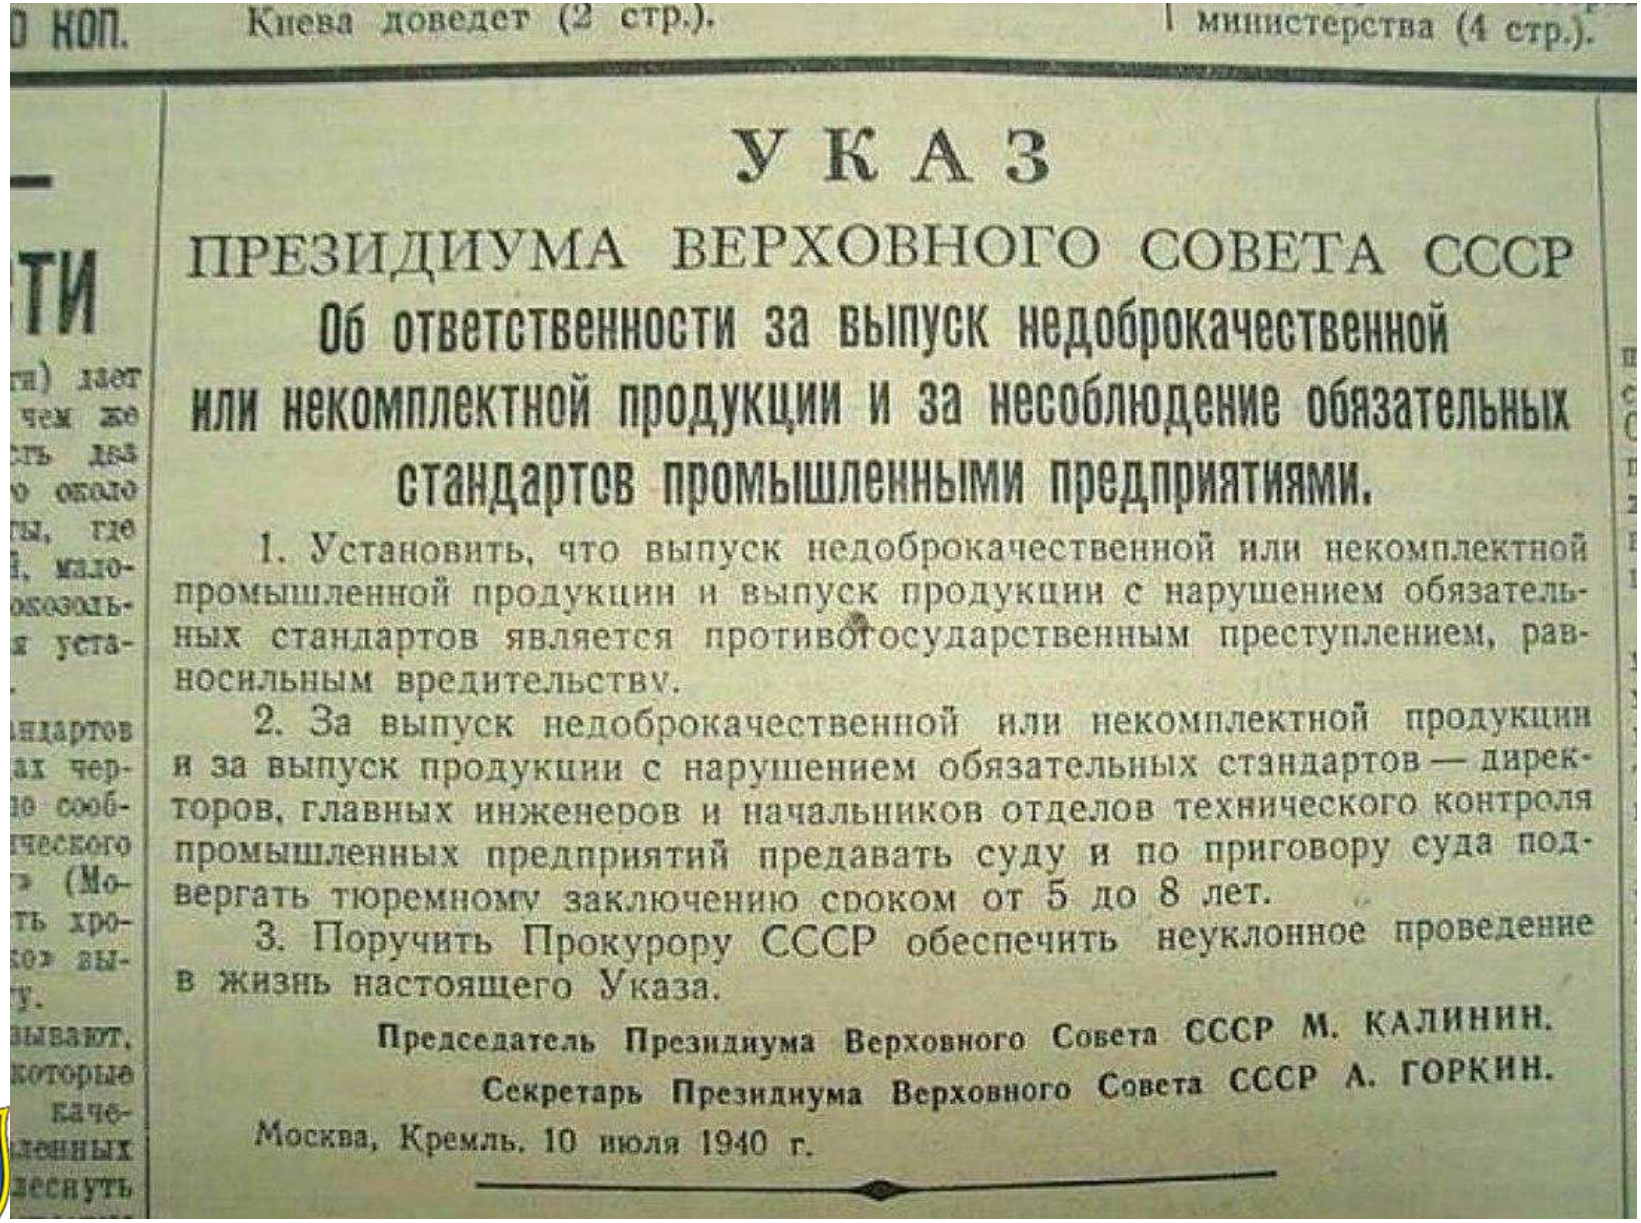

...Киева доведет (2 стр.). ...министерства (4 стр.).

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями.

1. Установить, что выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов является противогосударственным преступлением, равносильным вредительству.

2. За выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов — директоров, главных инженеров и начальников отделов технического контроля промышленных предприятий предавать суду и по приговору суда подвергать тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет.

3. Поручить Прокурору СССР обеспечить неуклонное проведение в жизнь настоящего Указа.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 10 июля 1940 г.

ТИЗОЛ

Доклад окончен.

Спасибо за внимание!

Буду рад ответить на ваши вопросы…

Евгений Кузнецов зам. гл. инженера АО «ТИЗОЛ»

Председатель комитета «Огнезащита» ФППСО

Тел: +7-963-040-31-17; e-mail: keb17@mail.ru

ТИЗОЛ®